

Затверджую:**Директор з інжинірингу****І.В. СТОЄВ**

« » 2024г.

Технічне завдання**придбання труби ребристої водяного економайзера ЕБ1-808 котлоагрегатів ДЕ-25-14 ГМ,
інв.№4900, 4901, 4902, 4933, 4934**

1. **Назва об'єкта:** – котельня дільниці виробництва пара ЕСЦ ТЕЦ, котлоагрегати ДЕ-25-14 ГМ, водяний економайзер ЕБ1-808.
2. **Характеристики об'єкту:**
 - Діаметр внутрішній – 60 мм,
 - товщина стінки – 9 мм,
 - довжина – 3000 мм

Вимоги до режиму роботи - безперервний з зупинками на ТО та ТР**3. Мета придбання об'єкту:**

Метою придбання об'єкту є забезпечення безаварійної роботи водяних економайзерів ЕБ1-808 котлоагрегатів ДЕ-25-14 ГМ, інв. № 4900, 4901, 4902, 4933, 4934 та передачі перегрітої пари на технологію та побутові потреби КХП

4. Документи до об'єкта:


Креслення труби ребристої економайзера котлоагрегату ДЕ-25-14 додається

5. Вимоги до постачальника:

- Комерційна пропозиція на постачання труби ребристої водяного економайзера ЕБ1-808;
- Виконувати постачання згідно до вимог нормативної документації, з дотриманням графіка постачання.

Узгоджено:**Начальник ТЕЦ****Філатов Євгеній** Філатов Євгеній Дмитрович
Дата: 2024.04.24 08:47:43 +03'00'
Дмитриєвич**Є.Д. Філатов****Начальник ЕСЦ****Тарасенко Александр** Подписано цифровой
подписью: Тарасенко
Александр Сергеевич
Дата: 2024.04.24 12:05:32 +03'00'
Сергеевич**О.С. Тарасенко****Головний енергетик КХВ****Бабийчук Сергей** Подписано цифровой
подписью: Бабийчук
Сергей Сергеевич
Сергеевич**С.С.Бабійчук**

34122

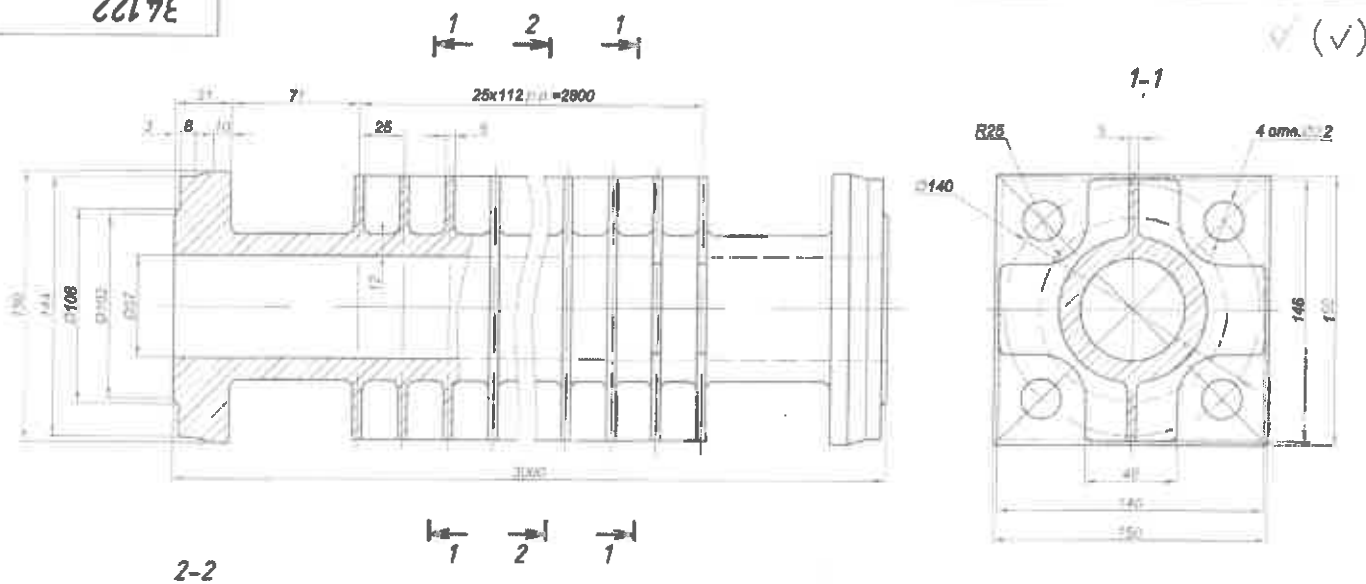

1. Изготовитель: Челябинский завод (ЧЗ)

34122				ЭЗЦ.		Масса	Материал
				Котлоагрегат ДЕ 25-14.			1:2
				Труба экономизера			
				ребристая.			
				ЧАО "ДКХЗ"		Листов 1	1
				ПКО			