
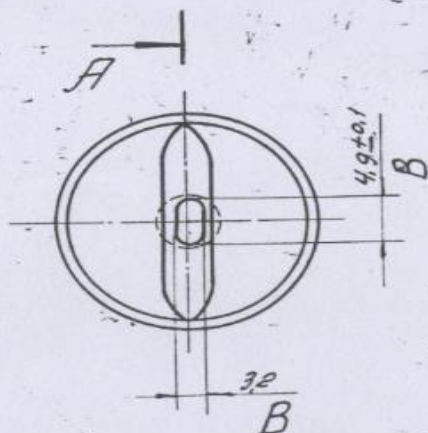



05.03.00007.005

A-A

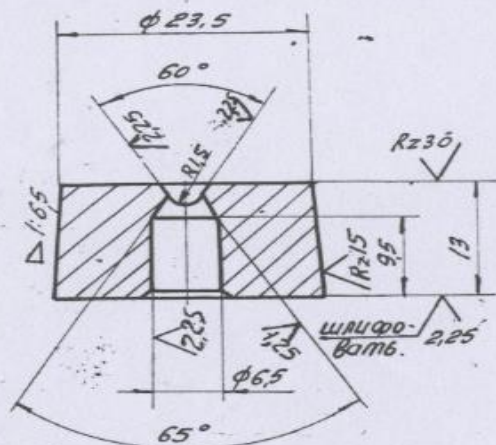

Rz 60 (✓)

A-A

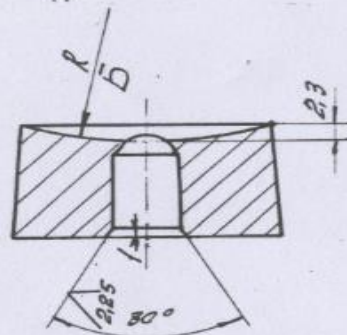

1. Радиус „Б“ выбирается из технологических соображений, но не менее 40 мм.

2. Размеры „В“ для контроля выходного сечения.

3. Неуказанные предельные отклонения отверстий - по А7, валов - по В7; остальные по СМ7

4. Твердость HRC=58-62.

① На основании письма 76/12-211 от 31.01.80г начальника ЦЗЛ т. Подворозецкого А.А. вносится изменение, позволяющее применять сухарики из стали 11Х18М.ТУ 14-1-631-73 или 95Х18М ГОСТ 5632-72, наряду с применяемой сталью Х12М.

05.03.00007.005 ²				Листов 2		
1	1	18-80	См. п. 5.8	Лист	Масса	Масш.
Вн. акт	исполнит.	подпис.	дата	У	0.046	2:1
Разработ	Смогунов	30.1	2018	Сухарик		
Провер				Ст. 11Х18М,		
В.П.	Шоловцов	М.И.		Сталь Х12М ГОСТ 5632-72		
Н.В.О.О.	Шоловцов	В.П.	24.12	3.2. Запорная сталь		
Н.К.О.О.	Шоловцов	В.П.		ЛКО		
Утверд				Прокатное бюро		