




УНБ. № 704	Подп. Удома	Вст. УНБ. № 704	Подп. Удома
------------	-------------	-----------------	-------------

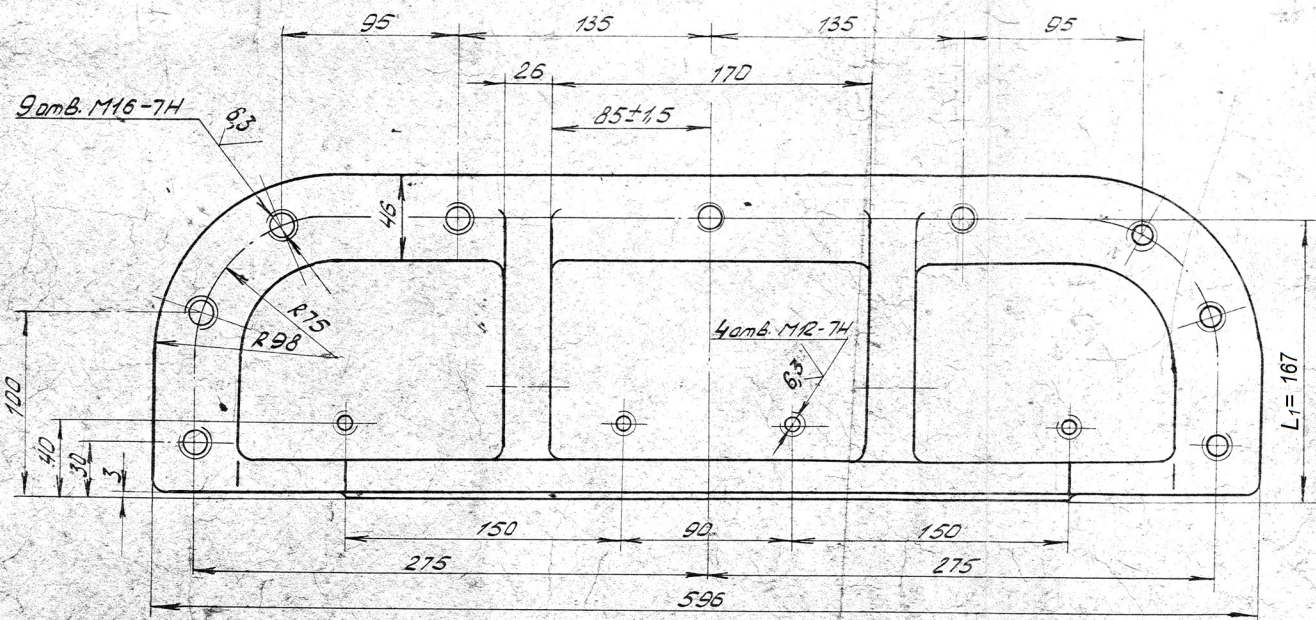

Наименование	Обозначение	L₁, мм	L₂, мм
Кронштейн КБ-2	22-1072233	150	173
Кронштейн верхний КБ-5,6	22-1072233-02	167	190
Кронштейн нижний КБ-5,6	22-1072233-03	137	160

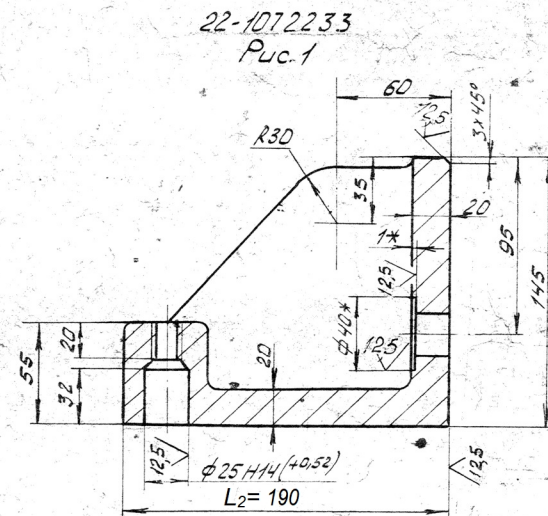

остальное см. рис. 1

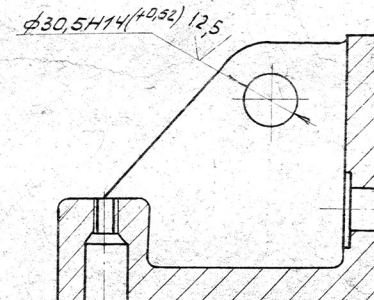

1. Технические требования к отливке по ГОСТ 24920-01-84
2. Неуказанные литейные радиусы 3...5 мм.
3. Неуказанные предельные отклонения размеров $\pm \frac{IT_{14}}{2}$.
4. * При ровной, гладкой поверхности под головки валтов допускается планировку отверстий не производить.
5. Маркировать по СТП 15.14.285-83

[illegible]