

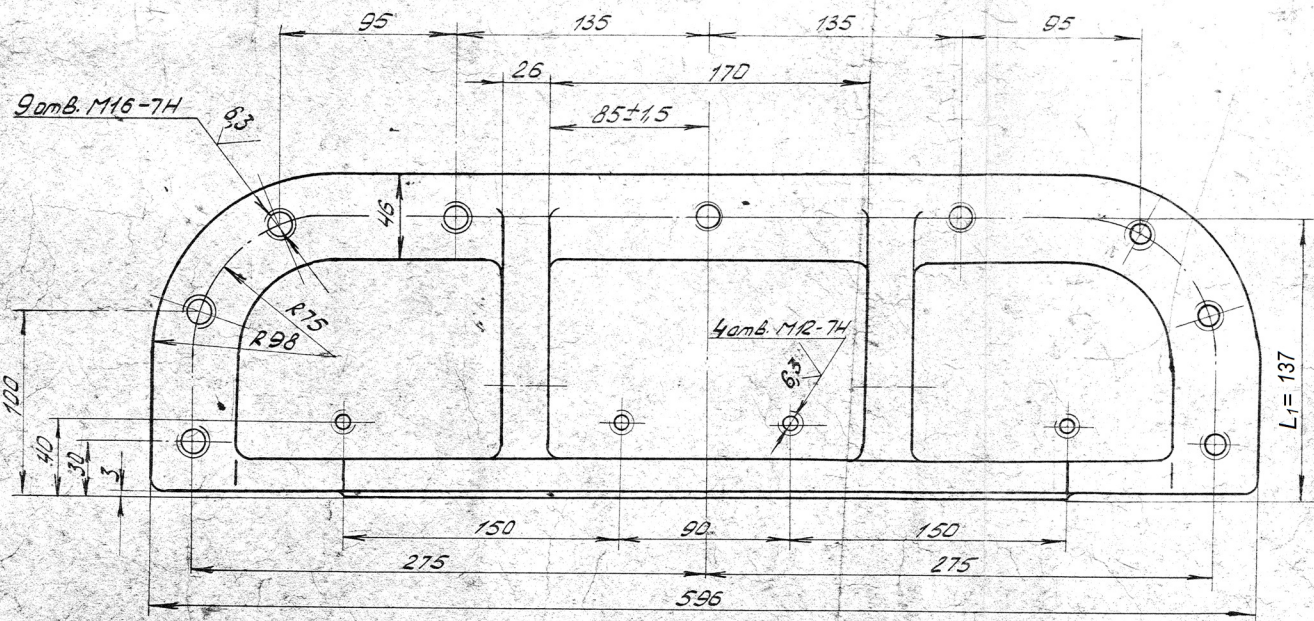


| | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| УНБ. №: год. Подп. | УНБ. №: год. Подп. | УНБ. №: год. Подп. | УНБ. №: год. Подп. |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

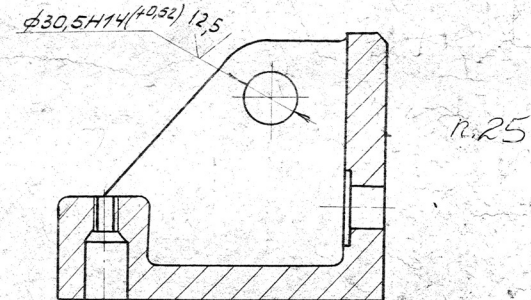

| Наименование | Обозначение | L₁, мм | L₂, мм |
|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| Кронштейн КБ-2 | 22-1072233 | 150 | 173 |
| Кронштейн верхний КБ-5,6 | 22-1072233-02 | 167 | 190 |
| Кронштейн нижний КБ-5,6 | 22-1072233-03 | 137 | 160 |



1. Технические требования к отливке по ГОСТ 24920.01-84
2. Неуказанные литые радиусы 3...5 мм.
3. Неуказанные предельные отклонения размеров $\pm \frac{IT_{14}}{2}$.
4. * При ровной, гладкой поверхности под головку болта допускается планировку отверстий не производить.
5. Маркировать по СТП 15.14.285-83

[illegible]