
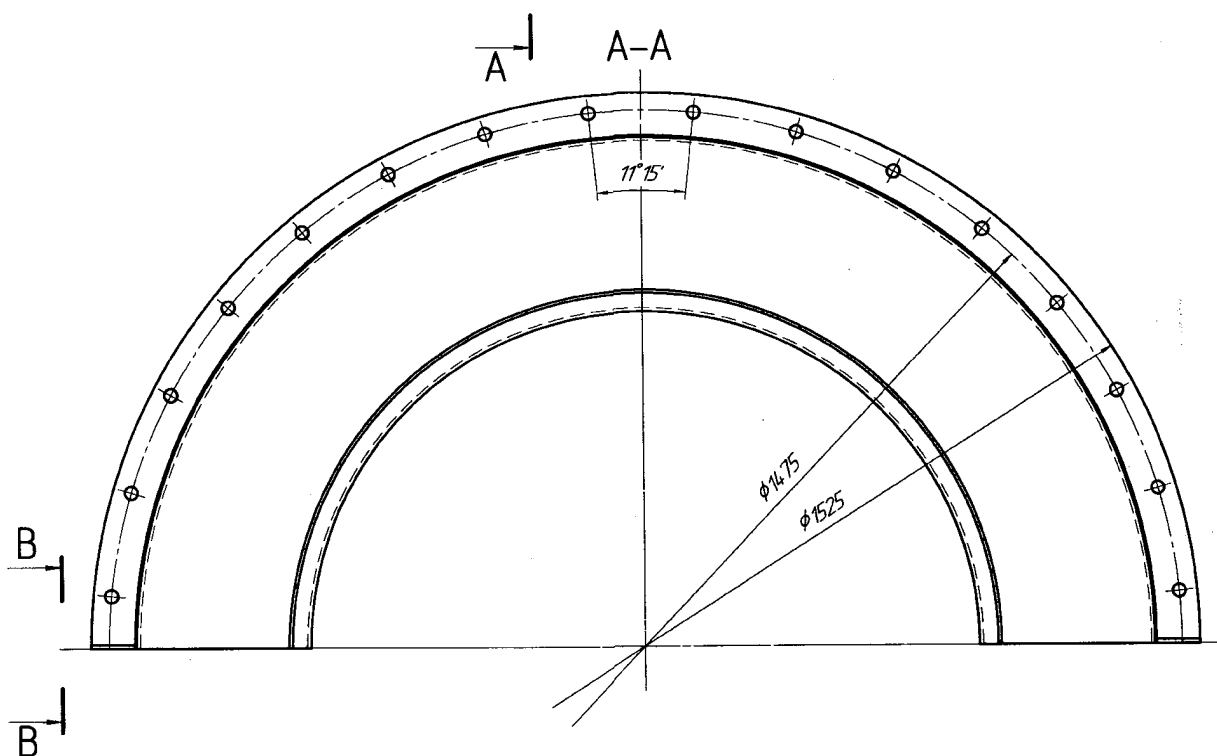


1 Розміри взяті з паспорта на вентилятор КВА 200-280015
2 Зварні шви за ГОСТ 16037-80 зварювальним дротом СБ-08Г2С ГОСТ 2246-70.
3 Розміри для довідок.


Формат	Зона	Поз	Позначення	Найменування	Кіл.	Примітка
				Складальні одиниці		
A2	1	294-2079		Секція конфузора	2	60
				Стандартні вироби		
		4		Болт М16-6gx50 ГОСТ 7798-70	32	
		5		Шайба 16 ГОСТ 6402-70	32	

294-2082

Зм.	Арк.	№ докум.	Підп.	Дата	Конфузор	Л/м	Маса	Момент
Розроб.		Макогоненко	Лев	08.23			120	15
Перев.		Пашеченко	Лев	08.23				
Теконтр.		Семенюк	Л	08.26				
Голспец.								
Теконтр.					ДЦ ПВП.	Арқаш	Арқаш	7
Дат.		Башкіров	Л		Вентилятор КВА 200-280015	ПРАТ "КАМЕТ-СТАЛЬ" пкв		

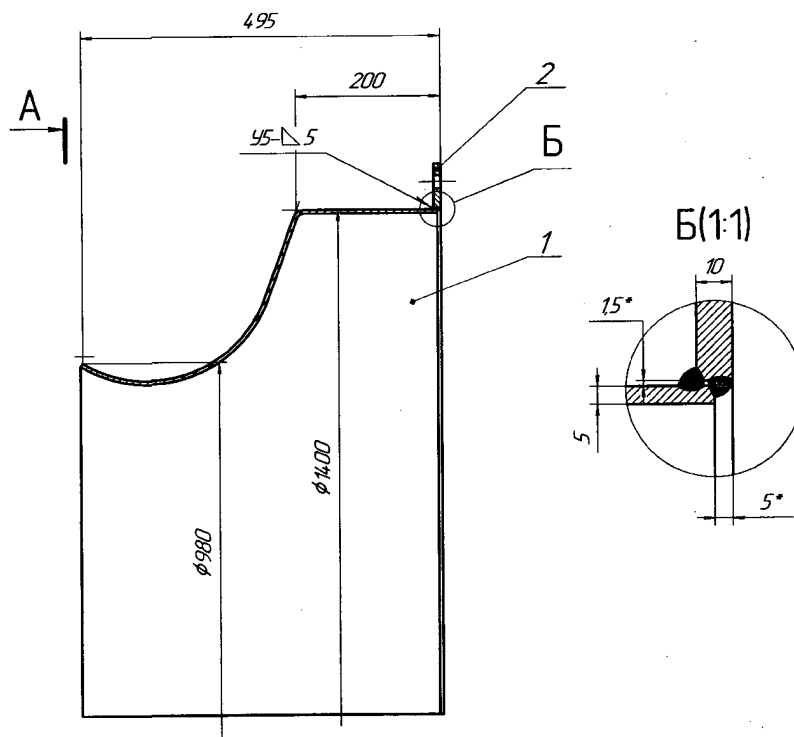


B-B(1:1)



- 1 Розміри взяті з паспорта на вентилятор КВА 200-280015
 2 Зварні шви за ГОСТ 16037-80 зварювальним дротом СВ-08Г2С ГОСТ 2246-70
 3 Розміри для довідок, крім позначених знакам *.

Сторінка	Зона	Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Примітка
				Деталі		
A2	1	294-2080	Патрубок	1	46	
A3	2	294-2081	Фланець	1	10,9	
294-2079						
Зм.	Арх.	№ докум.	Підп.	Дата	Лист	Маса
Розроб.	Максименко	08.23				60
Перев.	Пешехонов	08.23				15
Т.контр.						
Гол. спец.	Семенюк					
Н.контр.						
Затв.	Башкиров					
Секція конфузора				ЛЦ, ПВЛ	Аркш.	Аркш.
Вентилятор КВА 200-280015				ПрАТ "КАМЕТ-СТАЛЬ"	ПКВ	1

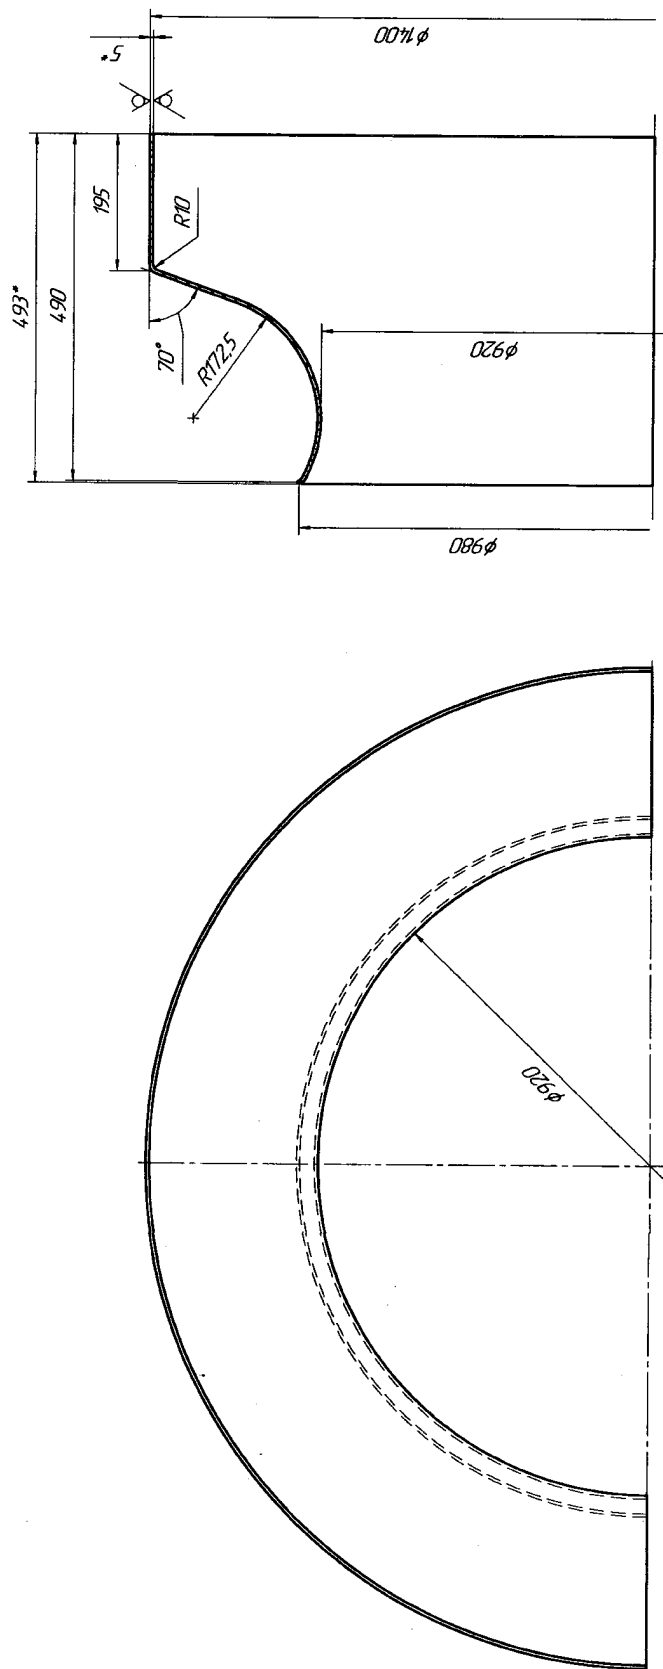

1 *Розмір для довідок
2 h14, ±IT14/2

[illegible]


294-2081

294-2079	Непб. зучм.
----------	-------------


Добрик, №

30M. iH. №	iH. № 240A	Підп. і дата

Lib. N° opuz.	Nižn. i doma



U*



1.*Розмір для довідок
2 Н14, ±І14/2.

[illegible]

294-2081	Фланець	Л/шт	Маса	Масштаб
			10,9	1:5
		Аркш	Аркш	Л
Лист	Б-ПН-10 ГОСТ 19903-89	ПрАТ "КАМЕТ-СТАЛЬ"		
	Станд ГОСТ 14637-90	ПВБ		

ФЛАНДРЬ

Б-ПН-10 ГОСТ 19903-89
Лист 1
СМЗСН ГОСТ 14637-90

АМЕТ-СТАЛЬ
ЛКВ

$$\sqrt{Ra\ 12,5(\checkmark)}$$