

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ)

Реле РВП-72-3222

1. Данные заказчика.

1.1	Наименование предприятия	ЧАО «ЦГОК»
1.2	Адрес	Днепроп. Обл. Кривой Рог ЧАО «ЦГОК» 50066
1.3	Контактное лицо (Ф.И.О.)	Гайдаш Сергей Сергеевич
1.4	Должность	Главный энергетик дробильной фабрики
1.5	Тел./факс	410-52-40
1.6	E-mail	Sergey.Gaydash @metinvestholding.com
1.7	Дата заполнения	02.09.2020
1.8	Идентификационный код ОЗМ из SAP	27.12.245000.00513

2. Исходные данные, условия эксплуатации.


2.1	Технологический механизм, место установки, предназначение	Реле времени пневматическое РВП-72 предназначено для передачи команд из одной электрической цепи в другую с определенными, предварительно установленными, выдержками времени.	Данные предоставляемые производителем
2.2	Питающая сеть технологического механизма	220В	
2.3	Колебания напряжения питающей сети	от - 10% до + 10%	
2.4	Запыленность, Содержание пыли, г/м	42,5	
2.5	Рабочий диапазон температуры окружающего воздуха	- 30°C ... + 60°C	
2.6	Относительная влажность воздуха	до 80 % (без конденсации)	
2.7	Атмосфера (нормальная, коррозионная, взрывоопасная)	коррозионная	

3. Технические требования, характеристики

	Наименование	Требуемые параметры, характеристики от заказчика	Данные предоставляемые производителем
3.1	Тип	РВП-72-3222	
3.2	Диапазон регулируемых выдержек времени, с	0,4...180	
3.3	Номинальный ток исполнительных контактов, А	16	
3.4	Потребляемая мощность, В·А, не более	30	
3.5	Время возврата, с, не более	0,4	
3.6	Время подготовки реле, с, не более	2	
3.7	Разброс выдержки времени реле, %, не более	±10	
3.8	Дополнительная погрешность от старения, %, не более	±30	
3.9	Дополнительная погрешность, обусловленная изменением температуры, % от уставки, не более	±40	
3.10	Механическая износостойкость, млн. циклов, не менее	10	
3.11	Коммутационная износостойкость, млн. циклов, не менее	1,6	
3.12	Катушка реле переменного тока частотой 50 Гц	220В	
3.13	Масса, кг, не более	1,0	

4. Конструктивные особенности

Рис.1. Габаритные и установочные размеры

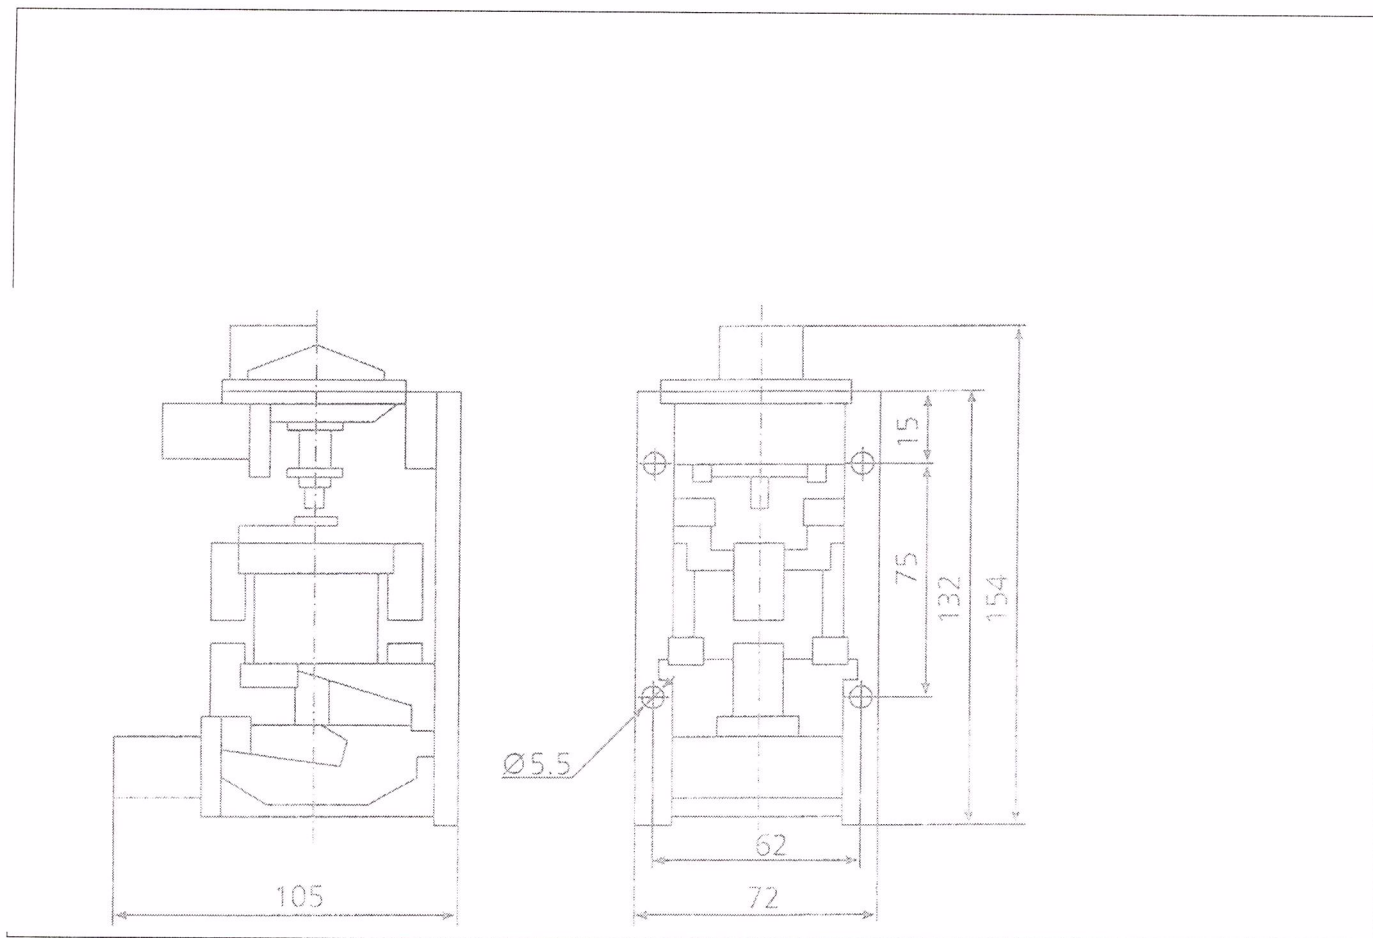

5. Маркировка РВП-72-3222

5.1 На корпусе должна быть укреплена табличка, на которой указаны:

- наименование и товарный знак завода-изготовителя;
- тип ;
- номинальное напряжение катушки, В;
- дата изготовления;

6. Требования к гарантии.

6.1. Гарантийное обязательство 1 год.

Главный энергетик ДФ

Гайдаш С.С.