
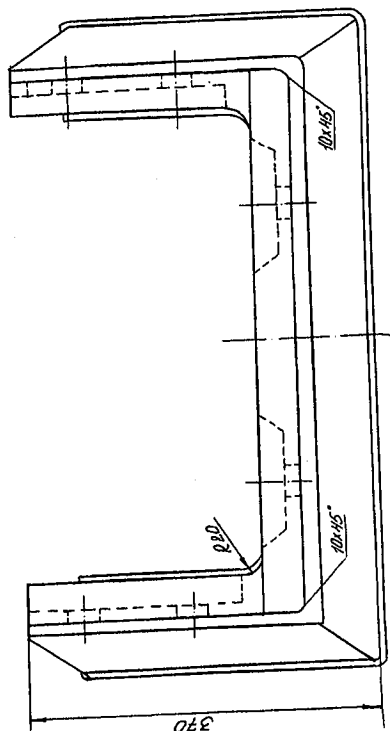
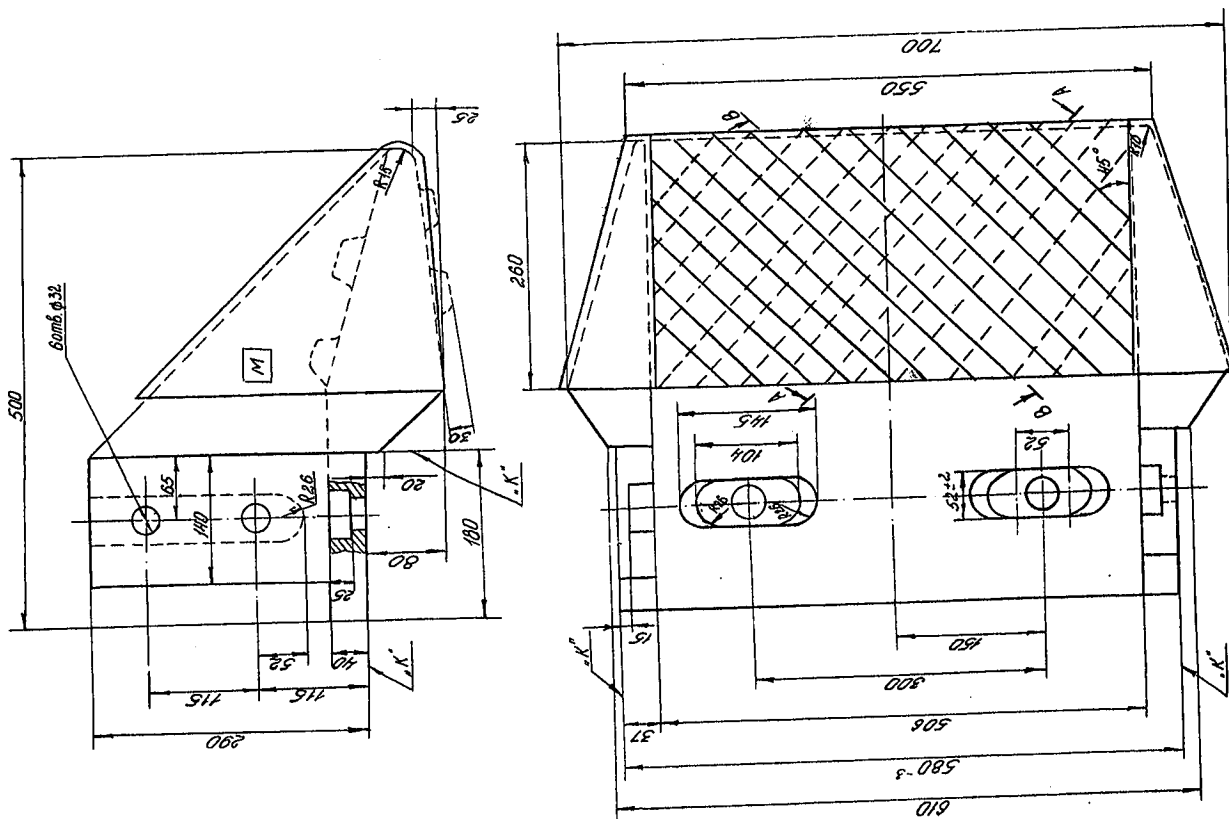


A-A
вд. ступи

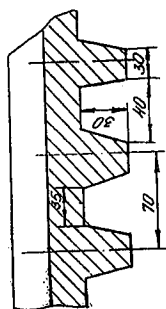

1. Покры 52^{±2} мм толщиной, балки, шпильки и электр. киты 62, напыток и герметизации.
2. Отклонение от факт. ф. 32 мм от из. ном. нального наложения в пределах 1 мм и должны контролироваться балками 130-85.
3. Отливки - по ГОСТ 9771-53 (1175 4025-53).
4. Поверхности прилегания (плоскостн. К*) должны быть чистыми и не иметь приливов.

34.5300003		РДР Сед.ако	
Черпак питателя		А-89496 (4,055,0)	
(усиленный)		У 250 А25	
Сталь 45Х2МЛ		Зав. Д.000000	