
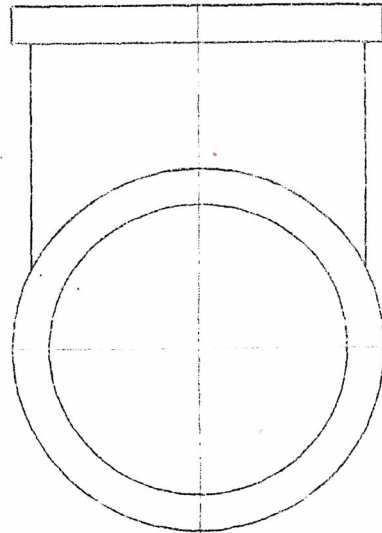


0321-00-01-A-273

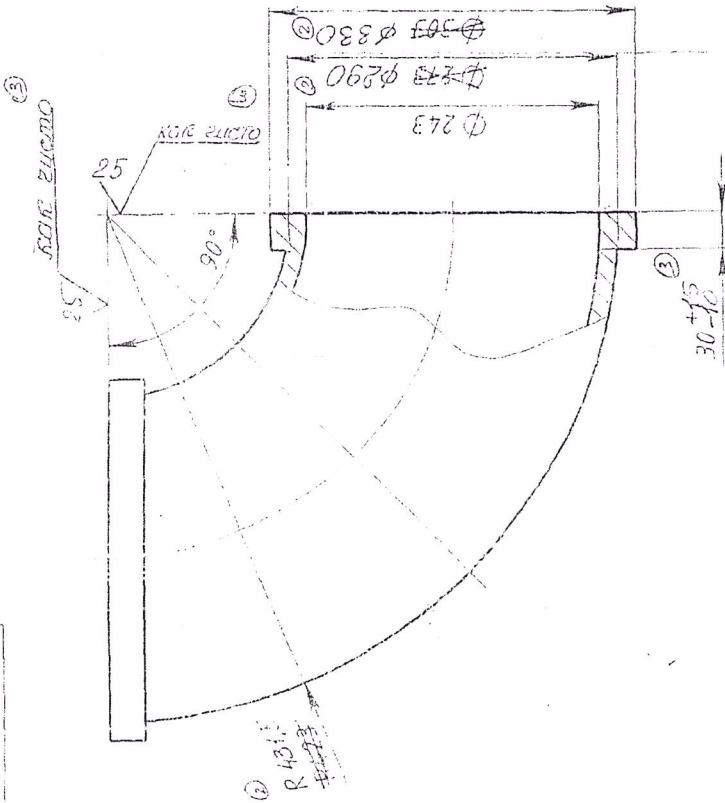

на N подл. Подл. и дата Взам. инв. N Инв. N докум. Подл. и дата

Согласовано на 26.247 мм-к. Матрица
состав. табл. 1
на 26.247 мм-к. 94
и 26.247 мм-к. 94
и 26.247 мм-к. 94
и 26.247 мм-к. 94

8

Главный инженер *И. Н. Немченко*
Главный инженер *О. А. Абрамчук*
Сопровождающий инженер-конструктор *С. В. Поляков*
авт. 26.247

Контрольный экземпляр конструктора

Голос - 04

Заказ № 38024/С 38074/С
Годен на 20 04
Проектировщик *И. Н. Немченко*

1-11

1. Отливка из группы ГОСТ 977-88
2. Точность отливки 12-8-16-12 ГОСТ 26645-85
3. Формовочные уклоны по ГОСТ 3217-92
4. Неуказанные литейные радиусы 5 мм.
5. На наружной поверхности колена не должно быть залобов, наростов, капель, наплывов шлаковых наслоений
6. Колесо должно выдерживать гидравлическое давление до 0,85 МПа.
7. Остатки от реза приливкой и питателей должны быть защищены до поверхности отливки
8. Маркировка: обозначение чертёжа шрифтом h=4,0 ГОСТ 14192-77 - кресткой
9. Покрытые грунтовка ГФ-0119 ГОСТ 23343-78
10. Остальные технические требования, профили проточки, методы контроля по ОСТ 14-19-50-9

0321-00-01-A-273				Колесо			Лист 3			Листов 4			ОК ЗАО "КЭГО"		
3	462-04	26.247	26.247	Лит	Масса	Масштаб									
2	458-04	26.247	26.247		70.0	1:4									
1	447-04	26.247	26.247		4.0										
Мат. Лит	№ докум.	Пробл.	Дата												
Разработ	Конструктор	1.5.97	1.5.97												
Пробл.	Лаборант	1.5.97	1.5.97												
Т. контр.	Микрометр	1.5.97	1.5.97												
Т. контр.	Гидравлическая	1.5.97	1.5.97												
И. Н. Немченко	С. В. Поляков	О. А. Абрамчук	И. Н. Немченко												