
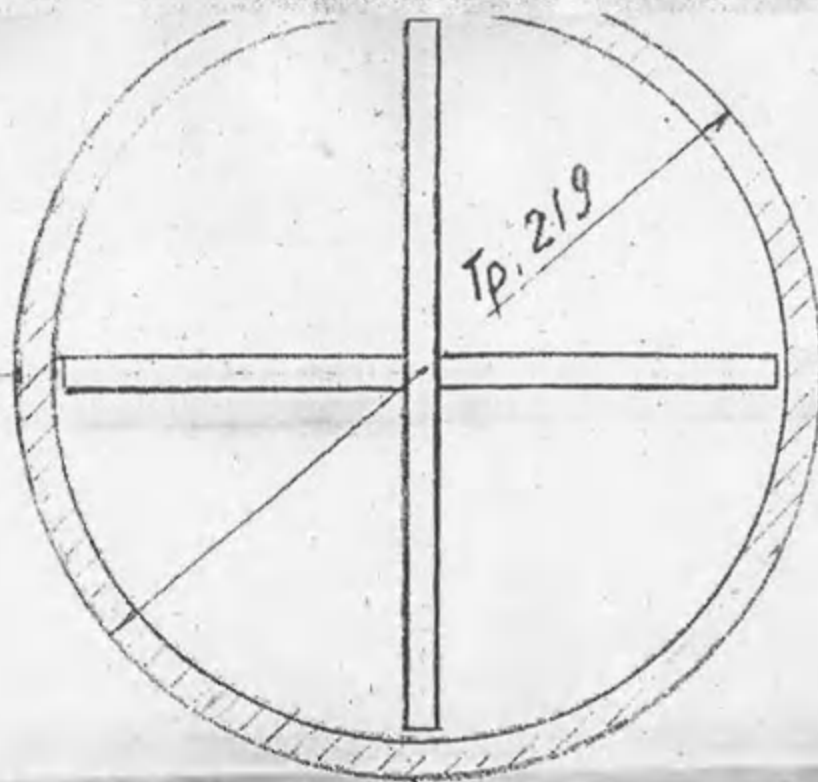


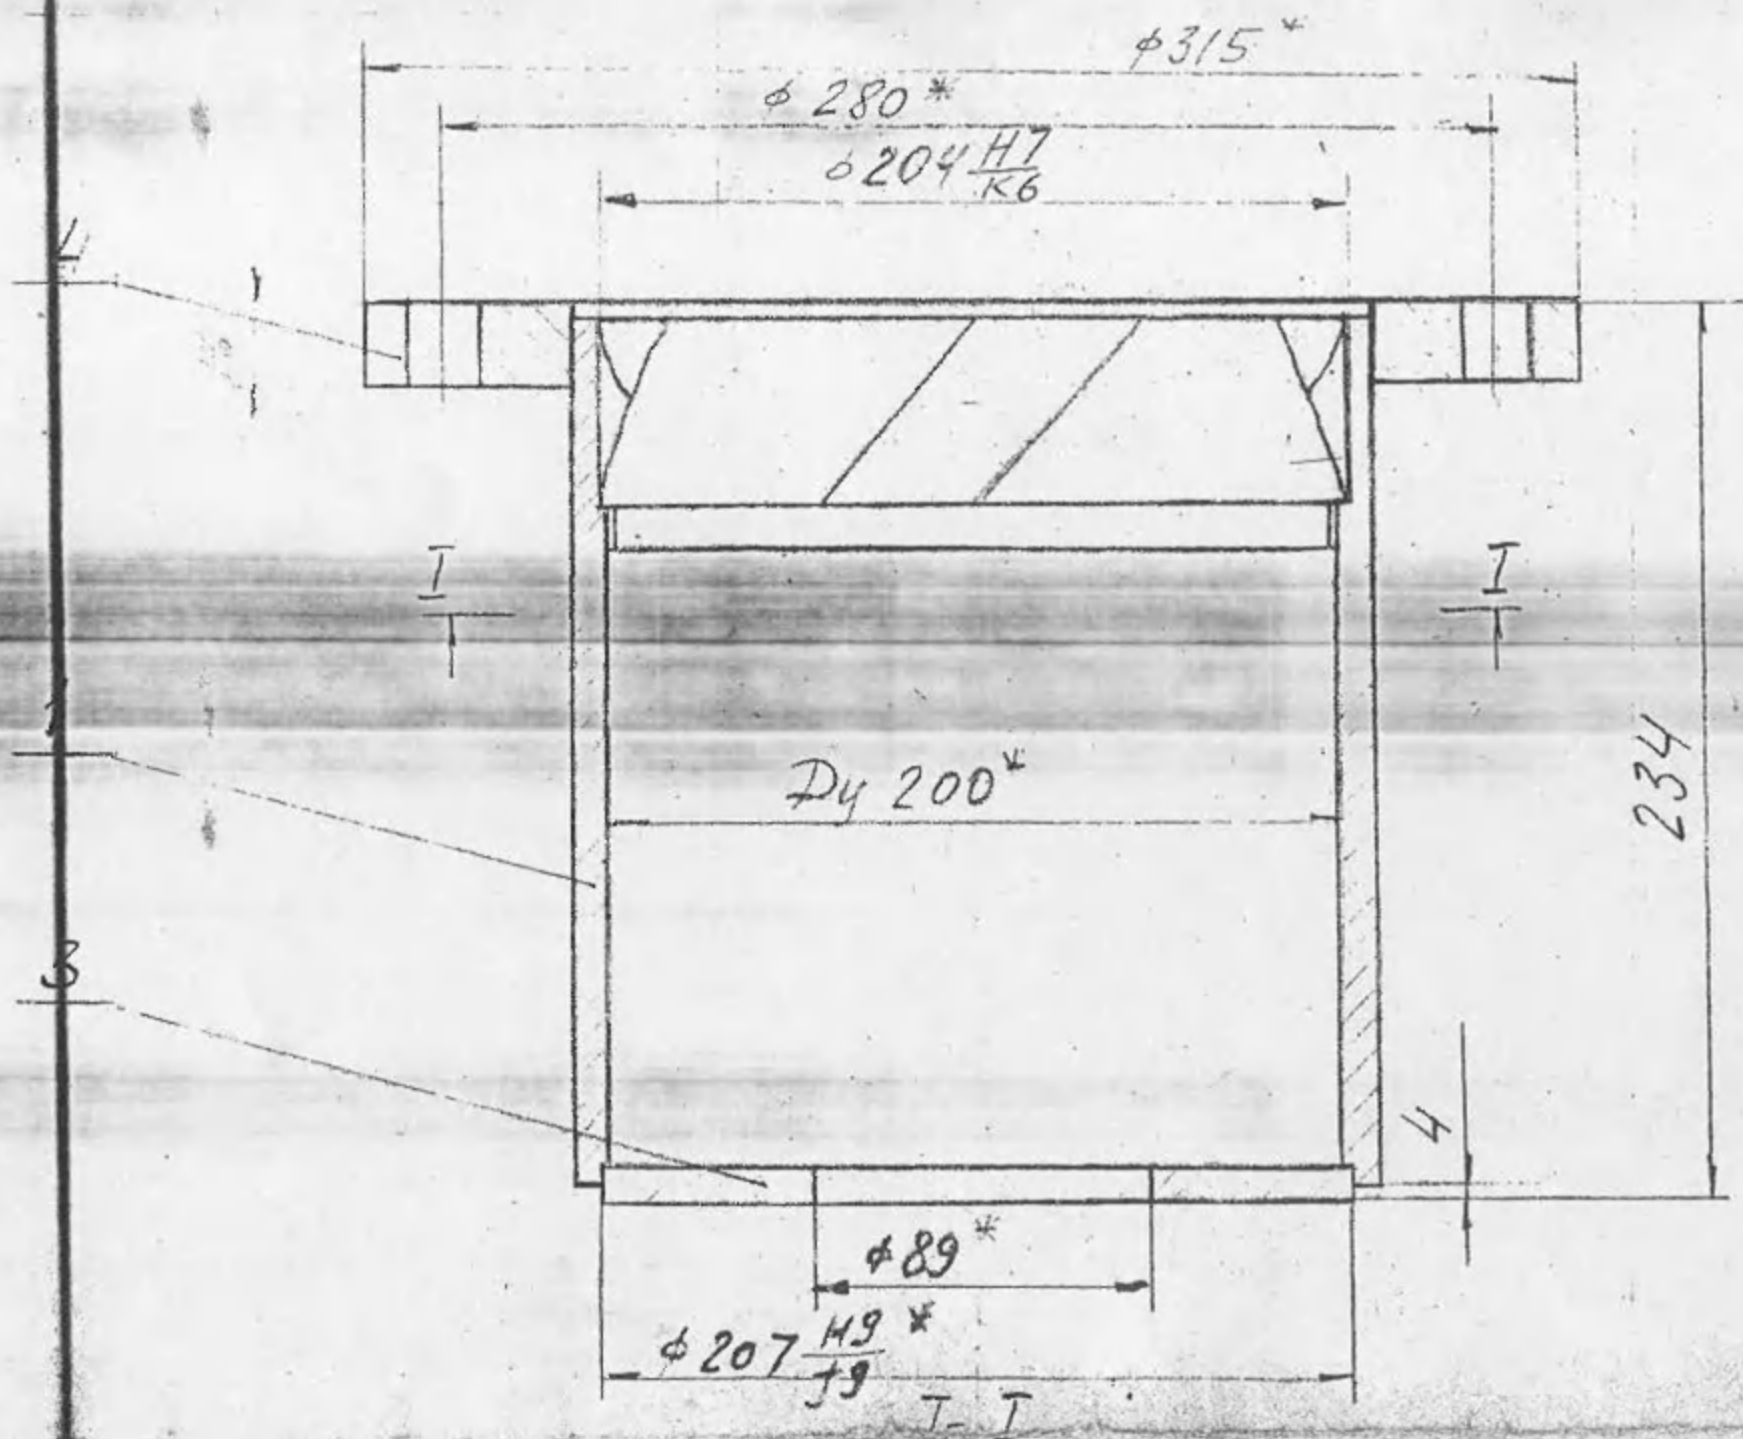

021022

1121

1. Неуказанные предельные отклонения отверстий H14, валов h14, остальное $\pm IT/12$
2. * Размер для справок

Исполн	№ докум	Подпись	Дата
Резерв	БСГМ	СГ	23.18

22868 СБ

ФОРСУНКА
ОСНОВНОГО КОЛЛЕК-
ТОРА ТУШИЛЬНОЙ
БАШНИ БМТ-25С

СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ

Литера	Масса	Масштаб
Лист	Листов	
техотдел		
ЗКХ.3		


ф.о.м.	зона	поз.	Обозначение	Наименование	кол.	Прим.
				<u>Документация</u>		
			22868сб	Сборочный чертеж		
				<u>Детали</u>		
		1	22867.1-01	Корпус	1	4,3кг
		2	22868.2	Завихритель	1	8
		3	22867.3-01	Сопло	1	2,15кг
		4	22867.4	Фланец	1	4,73кг

22868П4

1121 Изм. лист № докум. Подп. Дата
разр. Б.Е.Г.М.С. 19.7.87

Сборочника
основного кол-
лектора туш.
башни Бат-2 Бис

литература листов
1 1
техотдел
3КХЗ

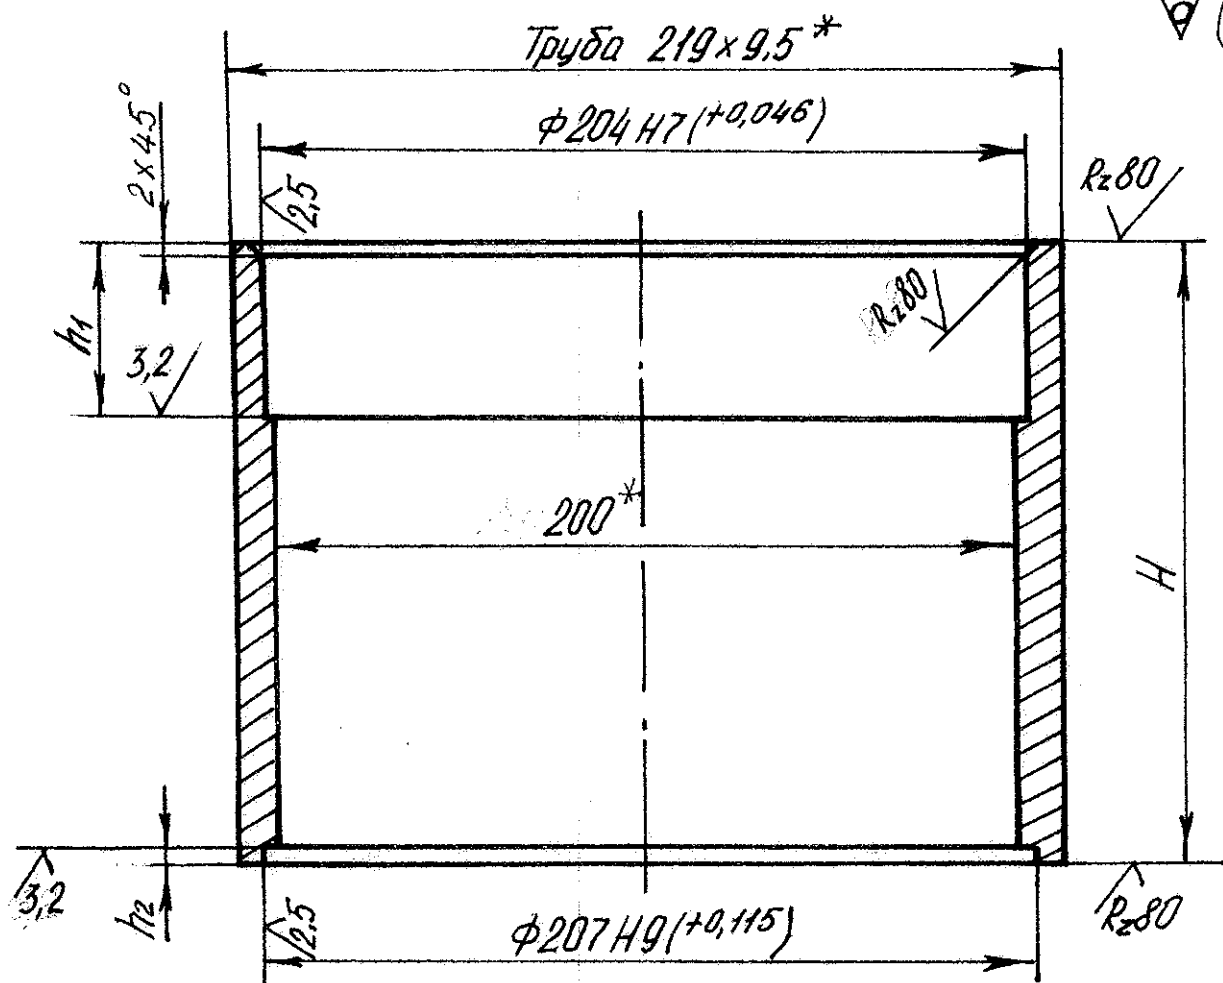

✓(✓)

Обозначение	H	h ₁	h ₂	Вес, кг
22867.1	164	46	4	8
-01	230	50	6	11,3

1121

1. Неуказанные предельные отклонения отверстий - H14, валов - h14, остальное - ± IT14/2.
- 2.* Размер для справок.

					22867.1		
					Корпус		
					Фарсунка основного коллектора		
					туш. башня 2 батареи.		
					Литера		
					Масса		
					Масшт.		
					См.		
					Табл.		
					Лист		
					Листов 1		
					ОГМ		
					ОАО "Запорожжкокс"		
					Формат: А4		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Разраб.	Бегма	Подпись	87г				
Провер.							
Утв.							


Копир. Шабохина

Формат: А4

Сверил: Прохорова 12.10.2007

R₂ 40 (V)

42°

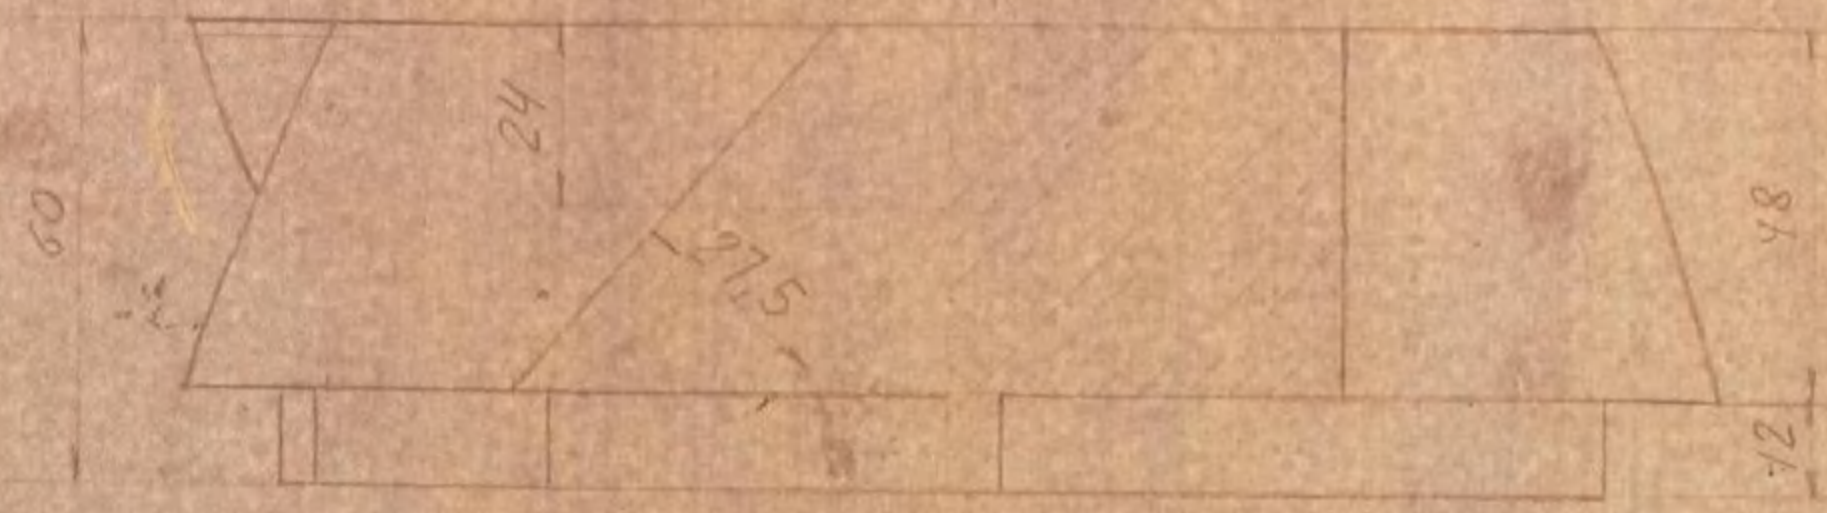

по стр. А

30°




1121

Неуказанные предельные отклонения отверстий H14, голов h14, остальное $\pm IT14/2$

Изм. Исполн. Подпись Дата		22868.2	
разр. Б.Г.М.В.		Завихритель	
		Лист	Листов
		8	1:1
		СЧ 18 ГОСТ 1412-79	
		тех. отдел	
		3K X 3	
		формат А3	

Rz80 ✓

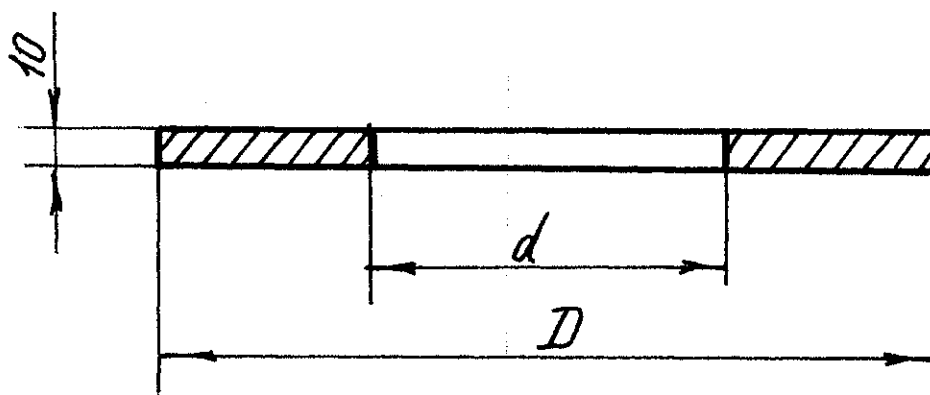

Обозначение	d	D	Вес, кг
22867.3	97	207f9 ^(-0,050) _(-0,165)	2,1
-01	89	207f9 ^(-0,050) _(-0,165)	2,15
-02	72	154f9 ^(-0,043) _(-0,143)	1,15

1121

1. Неуказанные предельные отклонения отверстий H14, валов h14, остальное $\pm IT14/2$.


22867.3

					22867.3		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сопло		
Разраб.	Бегма	Подпись	87г				
Провер.					Форсунка основного коллектора ТЧШ. Башни бат. №2.		
Утв.							
					Ст.3 ГОСТ 380-74		
					Литеро	Масса	Масшт.
						см.	—
					Лист	Листов 1	
					ОГМ		
					ОАО „Запорожжкокс“		

Копур. Шапкина

Формат: А4

Сверил: Прохорова 12.10.2005

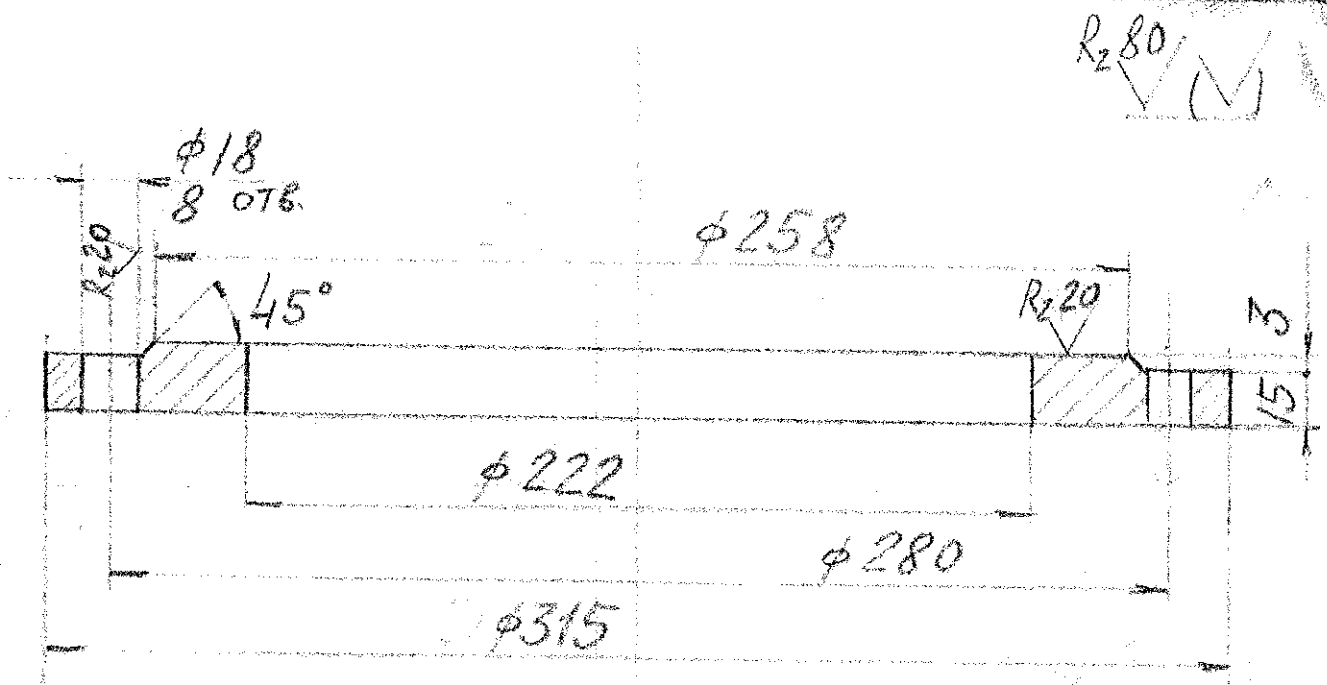

1121

Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий H14, валов h14, остальное $\pm IT14/2$

22867.4

				Фланец				Литера	Масса	Масштаб
Изм/исп	№ докум	Подпись	Дата						4,73	1:2
разр.	Бегмо	Г.Б.	20.08.11							
				Ст. 3 ГОСТ 380-74				Лист	Листов	
								техотдел		
								3КХ3		
								Собрано	ВУ	