
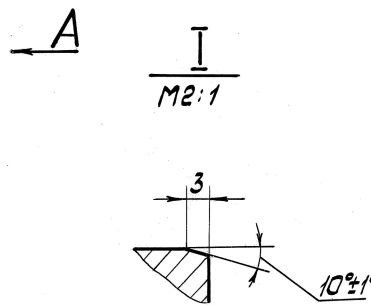
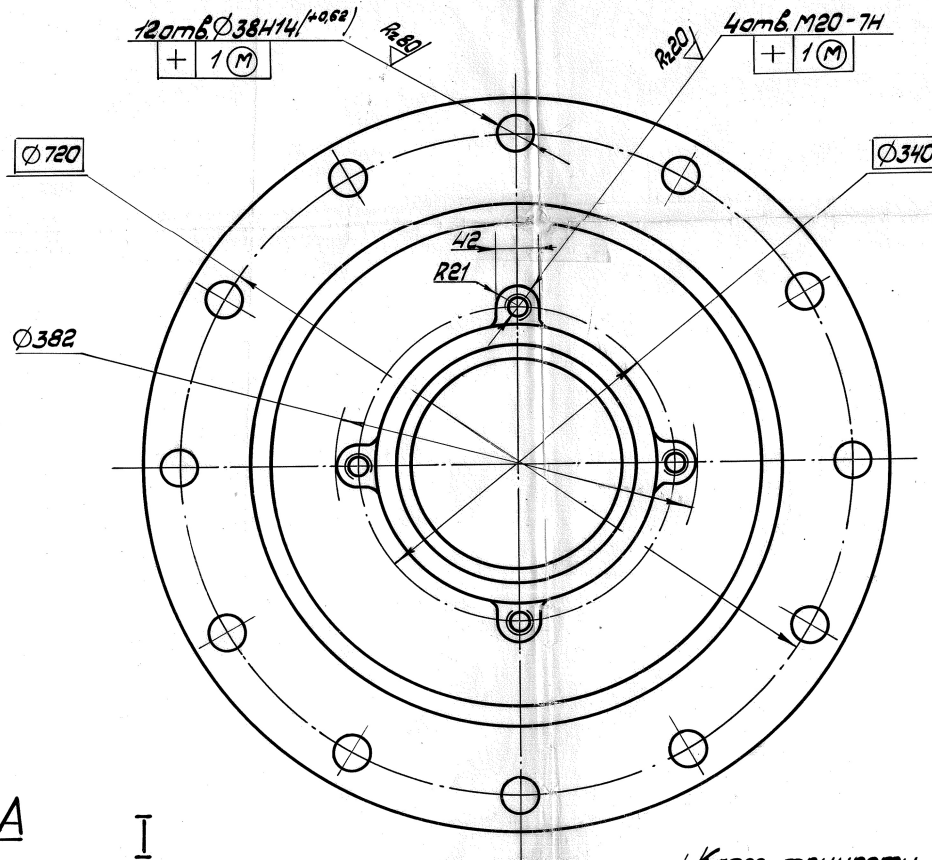


000-61019

Rz 500

Вид А
М 1:4

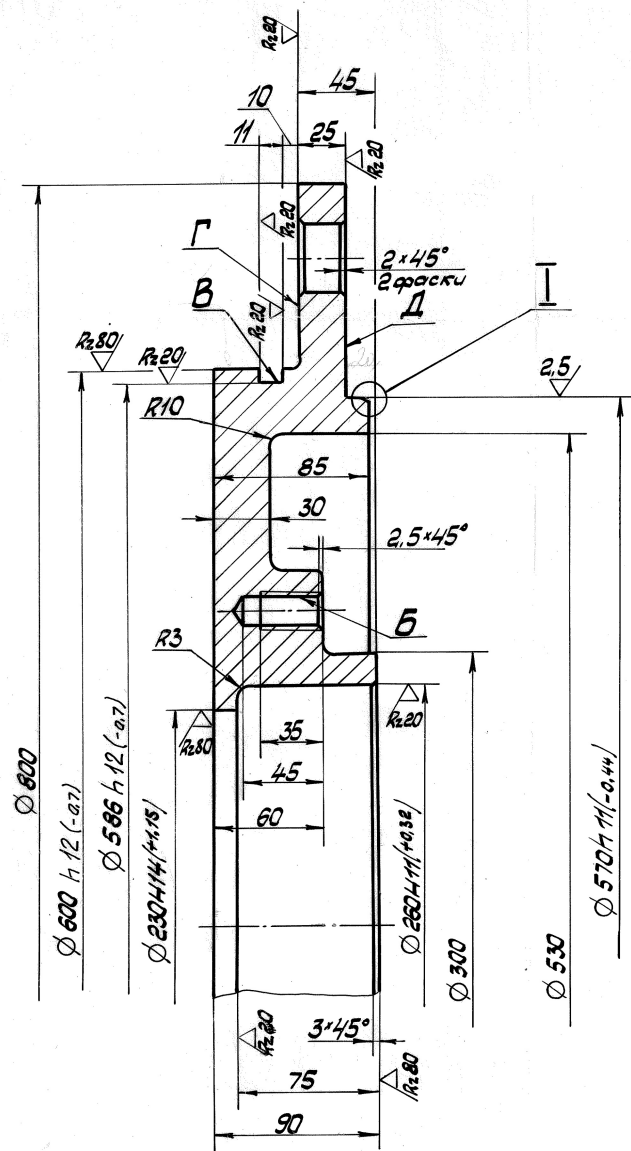

1. Класс точности III ГОСТ 2009-55.
2. Литейные уклоны по ГОСТ 3212-57.
3. Неуказанные литейные радиусы 3...5 мм.
4. Неуказанные предельные отклонения размеров, механически обрабатываемых поверхностей — $\pm \frac{0.14}{2}$.
5. Покрытие всех поверхностей эмалью.

СевГок, Фок-3

Креслення дійсне на 2026-27 рік

Заст.нач.ЦВО-2

А.О. Гавеля

Корпус зрунтовака ХС-010 ГОСТ 9355-60/эмаль
ХС-710 серая ГОСТ 9355-60. и/и Поверхности Б, В, Г и Д
не покрывать, смазывать солидолом УСс ГОСТ 4366-75.

G1. 019-003				Лист	Масса	Масштаб
Корпус сальника				125	1:2	
Отливка 25 Л ГОСТ 9717-75				Лист	Листов	
Копирование				Конструктор	Проверка	
Копирование				Отдел	З. Керн	