

Согласованно:

Главный энергетик
ЧАО «ЗАПОРОЖОГНЕУПОР»
М.В. Печенкин

Опросный лист для заказа электродвигателя АИР 132М4 11 1500 IM1081

Название проекта	Текущий бюджет
Место поставки (предприятие , страна)	Г. Запорожье ЧАО «ЗАПОРОЖОГНЕУПОР»
Срок поставки	2022г.

1. Данные заказчика

1.1	Наименование предприятия	ЧАО «ЗАПОРОЖОГНЕУПОР»
1.2	Адрес	
1.3	Контактное лицо	Ткаченко А.В.
1.4	Должность	Главный специалист по электрохозяйству
1.5	Тел\факс	067-619-22-87

2. Питающая сеть

2.1	Номинальное напряжение, В	380 В
2.2	Реальное напряжение, В	380 В
2.3	Максимально возможное напряжение, В	420 В
2.4	Частота сети в Гц	50
2.5	Допустимое падение напряжения при пуске, %	20%
2.6	Типы используемых защит	Тепловая, токовая
2.7	Расстояние между распределительным устройством и двигателем, м	До 50 м


3. Технические данные электродвигателя

3.1	Тип двигателя (асинхронный, синхронный, с фазным ротором, короткозамкнутый ротор)	АД с короткозамкнутым ротором
3.2	Производитель	
3.3	Год выпуска	2022г.
3.4	Исполнение по IP	IP 55
3.5	Номинальная мощность двигателя в кВт	11
3.6	Номинальный ток статора, А	22,5
3.7	Номинальное напряжение статора, В	380
3.8	Номинальный ток ротора А	---
3.9	Номинальное напряжение ротора, В	----
3.10	Cos φ двигателя	0,84
3.11	КПД двигателя , %	88,4
3.12	Номинальные обороты двигателя, об\мин	1460
3.13	Частота Гц	50
3.14	Исполнение по креплению(лапы, фланец)	Лапы
3.15	Режим работы S1.....S9	S1
3.16	Энергоэффективности	IE2
3.17	Схема подключения (звезда, треугольник)	звезда

3.18	Условия пуска (при пуске нагружен или нет, если да то насколько % по отношению к номинальной мощности)	Пуск при загрузке на 30 % от номинальной
3.19	Цвет окраса эл. двигателя: 3. Серый; 4. Синий; 3. Корпус- синий /серый, кожух – жёлтый.	3

4. Условия эксплуатации регулируемого электропривода

4.1	Температура окружающей среды С	-40 -+45
4.2	Относительная влажность окружающей среды, %	До 100
4.3	Содержание пыли , г/м	5 г\м
4.4	Тип пыли(агрессивная, токопроводящая, нейтральная)	нейтральная
4.5.	Наличие воды или агрессивных газов	Наружная установка
4.6	Климатическое исполнение	У3
4.7	Степень защиты 1Р	IP 55
4.8	Предлагаемая длина кабелей от электропривода до электродвигателя, м	50

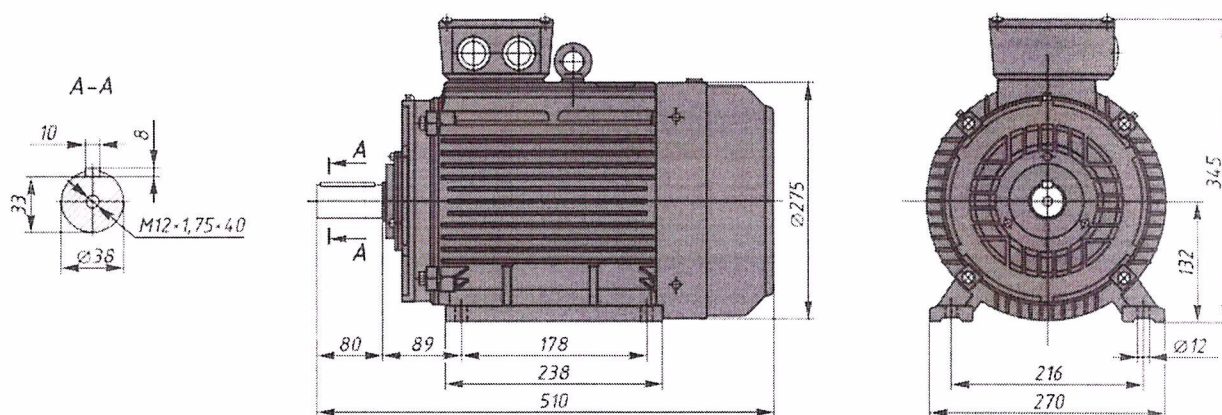

Главный специалист по электрохозяйству

Ткаченко А.В.