


С.В.Малыхин

Handwritten signature

Главный энергетик Петровского карьера

АИР 132 М	2;4;6;8	498	325	350	80	178	89	38	12	300	19	250	216	4	132	41	10
Эл.двигатель	Число полюсов	130	h31	d24	l1	110	l31	d1	d10	d20	d22	d25	b10	n	h	h5	b1
Размеры, мм																	

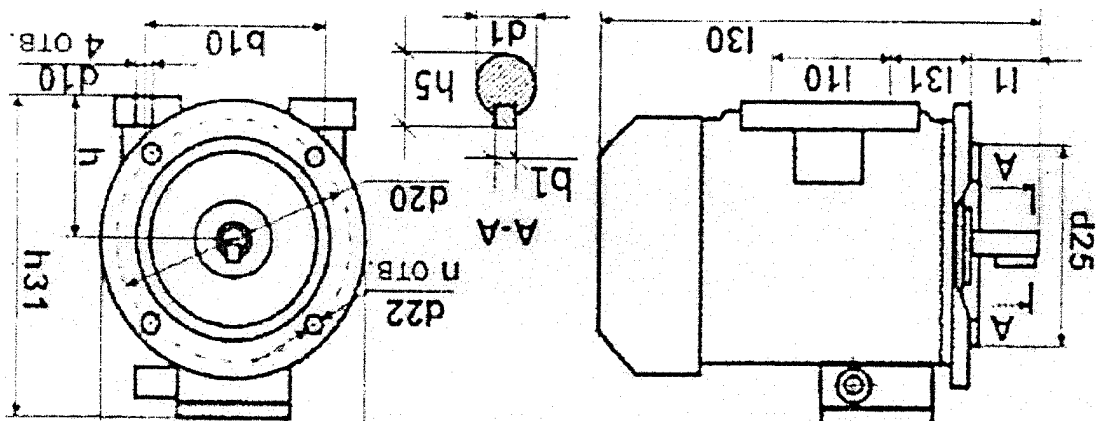

3.16	Энергоэффективность 12..... 13	
3.17	Схема подключения (звезда-треугольник)	звезда
3.18	Условия пуска (при пуске нагружен или нет, если да то насколько % по отношению к номинальной мощности)	Пуск при ном нагрузке
4. Условия эксплуатации регулируемого электропривода		
4.1	Температура окружающей среды °С	-40 - +45
4.2	Относительная влажность окружающей среды, %	До 100
4.3	Содержание пыли, г/м	
4.4	Тип пыли (аресивная, токопроводящая, нейтральная)	Токопроводящая и нейтральная
4.5	Наличие воды или аресивных газов	Наружная установка
4.6	Климатическое исполнение	Y2
4.7	Степень защиты IP	IP
4.8	Предполагаемая длина кабелей от электропривода до электродвигателя, м	15