

Затверджую:


Головний енергетик ПРАТ «ПівнічЗК»

А.А. Таранік

Опитувальний лист для замовлення електродвигуна АИР160М6

№ з/п	Питання	Відповіді
1.	Тип електродвигуна	АИР160М6
2.	Країна призначення	Україна, Кривий Ріг, ПівнічЗК
3.	Потужність, кВт	15
4.	Частота обертання синхронна, об/хв	1000(970)
5.	Напруга, В	380 / 660
6.	З'єднання фаз	Δ / Y
7.	Частота мережі, Гц	50
8.	Виконання по монтажу по ГОСТ 2479	IM 1081
9.	Кліматичне виконання	У3
10.	Ступінь захисту	IP 55
11.	Коефіцієнт корисної дії, %	89
12.	Коефіцієнт потужності	0,81
13.	Номінальний струм при 380В, А	31,6
14.	Відношення пускового моменту до номінального моменту	2,0
15.	Відношення пускового струму до номінального струму	7,0
16.	Відношення максимального моменту до номінального моменту	2,1
17.	Момент інерції, кг*м ²	0,075
18.	Маса (в IM 1081), кг	140

Креслення електродвигуна АИР160М6 на лапах (виконання IM1081)

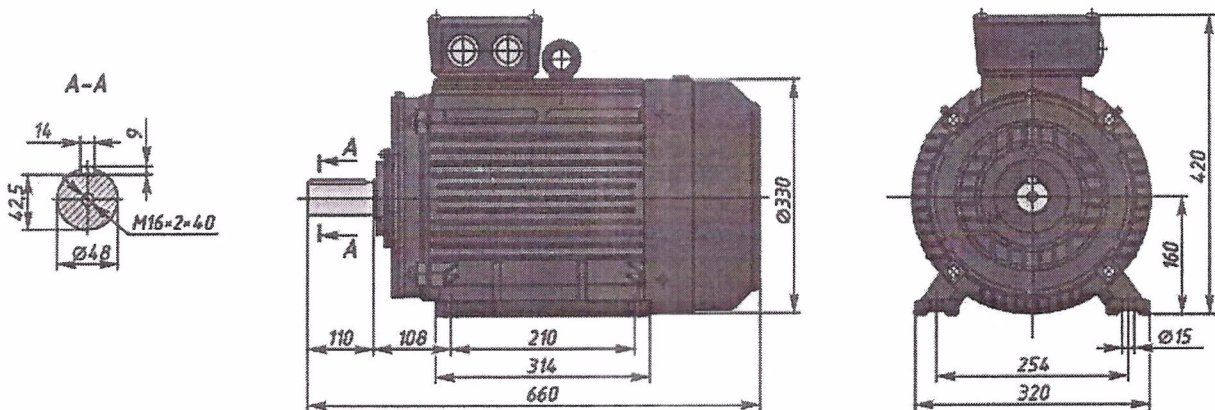

Головний електрик ЦВО-2

Согласовано ие 2025 год

Ю.М. Троценко

Гайденко С.З.
А.А.К DD