

Эскиз 38-БРМО-22

Перв. примен.

Справ. №


Подп. и дата

Инд. № д.д.

Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

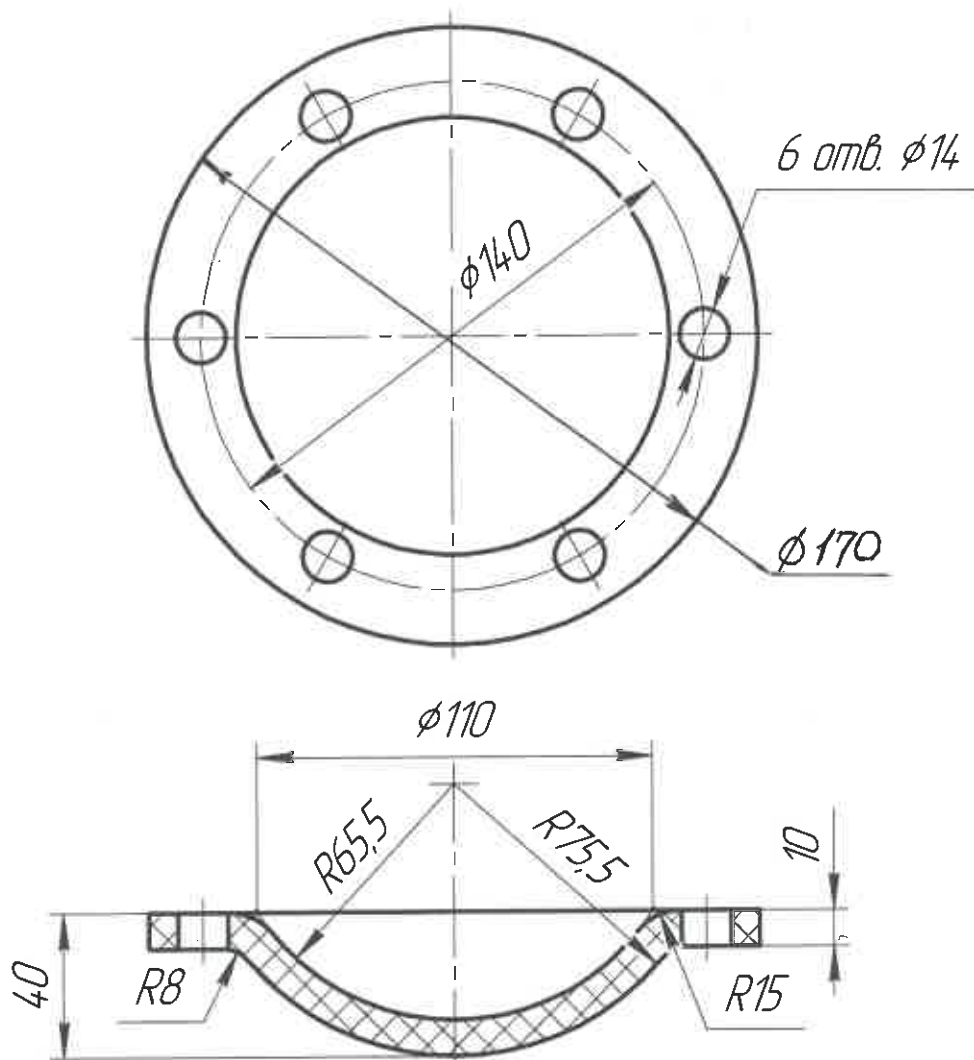

Годен до 2025г

Коваленко Владимир Сергеевич

Подписано цифровой подписью: Коваленко Владимир Сергеевич
Дата: 2022.03.11 12:04:13 +02'00'

1. Данный эскиз выполнен согласно задания исх. № 013-058 и от 10.03.22 г. и предусматривает изготовление диафрагмы системы пневмообрушения бункеров шихтового корпуса АЦ №2.
2. При гуммировании диафрагмы между двумя слоями резины вкладывается прокладка из дельтинга транспортной ленты.

Эскиз 38-БРМО-22

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Земляная		11.03
Пров.		Малий		
Т.контр.				
Нач. бюро		Дорошенко		11.03.22
Н.контр.				
Утв.		Башкиров		

Диафрагма

Резина

Лист	Масса	Масштаб
	2,0	1:2
Лист	Листов	
	1	
ПКО КАМЕТ-СТАЛЬ		

Копировал

Формат А4