

Согласовано:

Главный энергетик ЧАО «ЦГОК»

С.П. Яновский

**Опросный лист (техническое задание)
на закупку**

Предохранитель ПКТ-112-6-31,5 УЗ

1. Данные заказчика

1.1	Наименование предприятия	ЧАО «ЦГОК»
1.2	Адрес	г. Кривой Рог, 50066
1.3	Контактное лицо (Ф.И.О.)	Назарек Сергей Владимирович
1.4	Должность	Начальник участка
1.5	Тел./факс	410-57-95
1.6	E-mail	Sergey.Nazarek@metinvestholding.com
1.7	Дата заполнения	03.03.2022 г
1.8	Идентификационный код ОЗМ из SAP	27.12.101000.00137

2. Исходные данные, условия эксплуатации.

2.1	Технологический механизм, место установки, предназначение	Предназначена для ремонта поврежденной изоляции и оболочек силовых кабелей, а также изоляции соединений кабельных жил, работающих под напряжением до 10 кВ	Данные предоставляемые производителем (поставщиком)
2.2	Содержание пыли, г/м	Токопроводящая пыль	
2.3	Рабочий диапазон температуры окружающего воздуха	– 30°C ... + 60°C	
2.4	Относительная влажность воздуха	до 80 % (без конденсации)	
2.5	Атмосфера (нормальная, коррозионная, взрывоопасная)	коррозионная	

3. Технические требования, характеристики

	Наименование	Требуемые параметры, характеристики от заказчика	Данные предоставляемые производителем (поставщиком)
3.1	Рабочее напряжение, кВ	6	
3.2	Номинальный ток, А	31,5	
3.3	Наибольшее рабочее напряжение, кВ	7,2	
3.4	Номинальный ток отключения предохранителя, кА	31,5	
3.5	Номинальная частота, Гц	50	

4. Конструктивные особенности

	Наименование	Требуемые параметры, Характеристики от заказчика	Данные предоставляемые производителем
4.1	Масса, кг	4,8	
4.2	Длина, мм	368	
4.3	Диаметр, мм	72	
4.4	Климатика	УЗ	

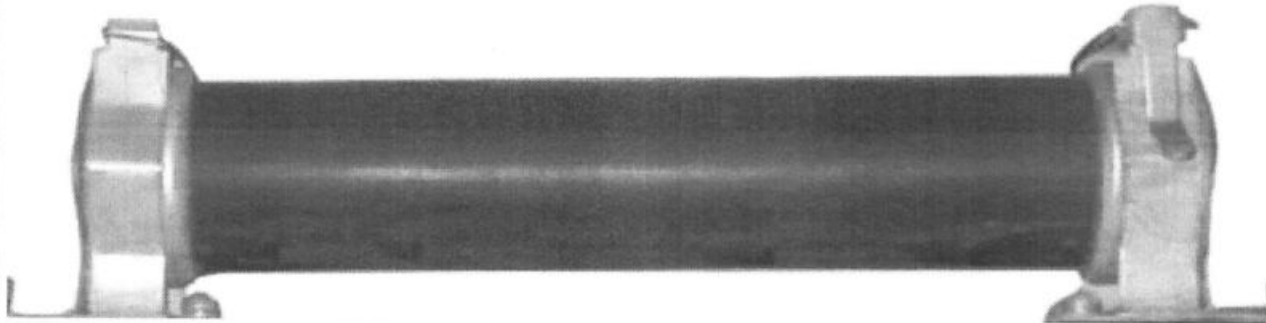


Рис.1. Предохранитель ПКТ-112-6-31,5 УЗ

5. Требования к гарантии

5.1. Гарантийное обязательство на Предохранитель ПКТ-112-6-31,5 УЗ- 12 месяцев.

6. Техническая документация

6.1. Техническая документация должна быть на украинском (русском) языке. В её состав должны входить:

- Сертификаты, ТУ по которым изготовлено изделие (или регистрационный номер с копией подтверждающего листа)

6.2. В технической документации также должна быть указана следующая информация о продукте:

- обозначение, по каким нормам или стандартам изготовлен.

- год производства;

- наименование производителя и торговая марка, номер, место регистрации и местонахождение производителя (адрес электронной почты, веб-сайт, контактные номера телефонов);

- информация о диапазоне рабочих условий, для которых специально разработано изделие: диапазон температуры окружающей среды; максимальная рабочая температура, и т.д)

7. Технические требования к качеству товара:

7.1. Поставляемое оборудование должно изготавливаться в заводских условиях, в соответствии и с учётом требований:

-должно удовлетворять требованиям действующих нормативных документов об охране окружающей природной среды.

7.2. Уровень пожарной безопасности должен обеспечивается применяемыми материалами Предохранитель ПКТ-112-6-31,5 УЗ.

8. Комплект поставки

	Наименование	Требуемые параметры, количество от заказчика	Данные предоставляемые производителем
1	Сертификат качества (оригинал, выданный производителем)	1 на партию	
2	Предохранитель ПКТ-112-6-31,5 УЗ	согласно заявки	

Заместитель начальника ЦСП по инжинирингу _____

А.А. Симашко

Начальник участка подстанций 6кВ _____

С.В. Назарек