

Главный энергетик ЧАО «ЦГОК»


С.П. Яновский

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ)

Выключатель АСКО ВА-2001 16А 1Р

1. Данные заказчика.

1.1	Наименование предприятия	ЧАО «ЦГОК»
1.2	Адрес	Днепроп. Обл. Кривой Рог ЧАО «ЦГОК» 50066
1.3	Контактное лицо (Ф.И.О.)	Гайдаш Сергей Сергеевич
1.4	Должность	Главный энергетик дробильной фабрики
1.5	Тел./факс	410-52-40
1.6	E-mail	Sergey.Gaydash @metinvestholding.com
1.7	Дата заполнения	18.05.2020
1.8	Идентификационный код ОЗМ из SAP	27.12.223000.00653

2. Исходные данные, условия эксплуатации.

2.1	Технологический механизм, место установки, предназначение	Предназначены для защиты низковольтных электрических цепей от продолжительных токовых перегрузок и токов короткого замыкания, а также для оперативных коммутаций электрических цепей.	Данные предоставляемые производителем (поставщиком)
2.2	Колебания напряжения питающей сети	от - 10% до + 10%	
2.3	Содержание пыли, мг/м3	42,5	
2.4	Рабочий диапазон температуры окружающего воздуха	- 0°C + 60°C	
2.5	Относительная влажность воздуха	до 80 % (без конденсации)	
2.6	Атмосфера (нормальная, коррозионная, взрывоопасная)	коррозионная	

3. Технические требования, характеристики


	Наименование	Требуемые параметры, характеристики от заказчика	Данные предоставляемые производителем
3.1	Тип	Выключатель АСКО ВА-2001 16А 1Р	
3.2	Напряжение питающей сети номинальное	220 В.	
3.3	Коммутационная износостойкость	6000 циклов	

3.4	Количество полюсов	1	
3.5	Номинальная частота сети, Гц	50	
3.6	Номинальный ток, А	16	
3.7	Степень защиты	IP20	

4. Конструктивные особенности

	Наименование	Требуемые параметры, Характеристики от заказчика	Данные предоставляемые производителем
4.1	Монтаж выключателя АСКО ВА-2001 16А 1Р	на DIN рейку	

Рис.1. Габаритные и установочные размеры

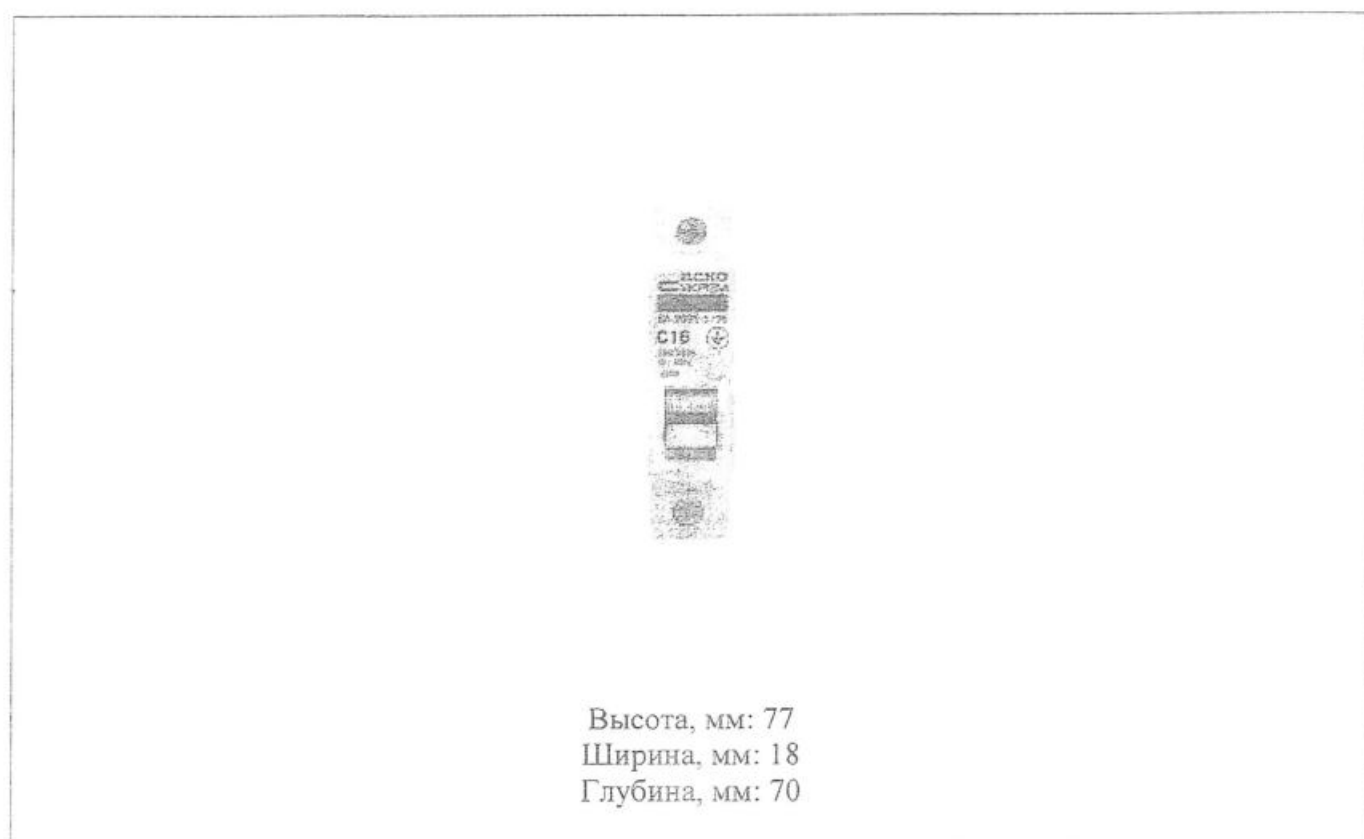

5. Маркировка выключателя

5.1 На корпусе выключателя должна быть укреплена табличка, на которой указаны:

- наименование и товарный знак завода-изготовителя;
- тип ;
- номинальное напряжение , В;
- номинальный ток теплового расцепителя, А
- дата изготовления;

6. Ресурсные характеристики:

Назначенный ресурс - в течение назначенного срока службы, не менее 5 лет.

7. Требования к гарантии

7.1. Гарантийное обязательство 1 год.

7.2. В случае отказа выключателя в гарантийный период, условия оговариваются отдельным пунктом в договоре – закупок с указанием сроков аварийной поставки или ремонта и продлением гарантийных обязательств.

7.3. В случае если компания-претендент не является производителем предлагаемого оборудования, ей необходимо предоставить авторизационное письмо (копию) от завода-изготовителя (или официального представителя компании в Украине), подтверждающее полномочия компании-претендента и подтверждающее выполнение заводом-изготовителем гарантийных обязательств при закупке данного оборудования у компании- претендента.

8. Техническая документация

8.1. Техническая документация должна быть на украинском (русском) языке. В её состав должны входить:

- Паспорт, содержащий сведения удостоверяющие гарантии изготовителя, значения основных параметров и характеристик изделия, электрической схемой и перечнем элементов к ней, а также сведения по сертификации и утилизации изделия с указанием количества драгметаллов, цветных и чёрных металлов в изделии.
- Свидетельство о консервации и упаковке.
- Сертификаты, ТУ по которым изготовлено изделие (или регистрационный номер с копией подтверждающего листа)

8.2. В технической документации также должна быть указана следующая информация о продукте:

- обозначение, по каким нормам или стандартам изготовлен.
- год производства;
- наименование производителя и торговая марка, номер, место регистрации и местонахождение производителя (адрес электронной почты, веб-сайт, контактные номера телефонов);
- номер модели продукта;
- информация о диапазоне рабочих условий, для которых специально разработано оборудование: диапазон температуры окружающей среды; максимальная рабочая температура

9. Технические требования к качеству товара:

9.1. Поставляемое оборудование должно изготавливаться в заводских условиях, в соответствии и с учётом требований:

- предельные отклонения на установочные и присоединительные размеры по ГОСТ 8592, ГОСТ 12080, ГОСТ 23360.
- должно удовлетворять требованиям действующих нормативных документов об охране окружающей природной среды по допустимым

9.2. Уровень пожарной безопасности должен обеспечивается конструкцией и применяемыми материалами как в нормальных, так и в аварийных режимах работы.

9.3. Оборудование должно быть не ранее 2019 года выпуска, без признаков эксплуатации.

10. Комплект поставки

	Наименование	Требуемые параметры, количество от заказчика	Данные предоставляемые производителем
1	Паспорт, присоединительный чертёж, протоколы, свидетельства об консервации и упаковки.	Да	
2	Сертификат качества (оригинал, выданный производителем)	Да	

11. Требования к таре и упаковке

11.1. Выключатель поставляется в специальной таре (упаковке), законсервированной, согласно требований предусмотренных для данного вида товара, обеспечивающих целостность при транспортировке и доставке. Упаковка является одноразовой и не подлежит возврату поставщику.

11.2. Упаковка и консервация должны обеспечить полную сохранность поставляемых запчастей при их перевозке автомобильным и железнодорожным транспортом с учётом температурного режима от -30⁰С до +35⁰С. Продукция должна быть защищена от любых повреждений и коррозии при её хранении в течении 3-х месяцев на открытом воздухе под навесом при минимальной температуре минус 10⁰С.

12. Прочие важные условия

12.1. Для участия в процедуре закупки Поставщику необходимо представить за своей подписью техническую часть предложения, которая должна содержать следующую информацию:

- полное наименование участника, сведения об организационно-правовой форме, место нахождения, адрес электронной почты, номер контактного телефона технических специалистов;
- подтверждение технического соответствия предлагаемого выключателя в виде таблицы EXEL с подтвержденными техническими параметрами Разделов №2, №3, №4, №10 оформленных в указанных таблицах. Или параметрами требующих дополнительного согласования с техническими специалистами
- Техническое предложение сформированное на базе интернет ресурсов не принимаются

Главный энергетик Д.Ф.

С.С. Гайдаш

Ведущий специалист ОГЭ

А.А.Тараник