

Согласовано:
 Главный энергетик ЧАО *ЦГОК*
 Яновский С.П.

Опросной лист


Устройство контроля УАКИ-Э 380/220/127

Устройство автоматического контроля изоляции УАКИ-Э,

предназначены для защиты людей от поражения электрическим током и других опасных последствий утечки тока на землю в электрических цепях переменного тока, частотой 50 Гц, напряжением 127В, 220В, 380В с изолированной нейтралью трансформатора.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

	УАКИ - Э		
Номинальное напряжение защищаемой сети частотой 50Гц, В	380	220	127
Сопротивление утечки, при котором происходит срабатывание устройства (при номинальном напряжении), кОм	10,0	7,5	6,0
Собственное время срабатывания устройства при сопротивлении утечки 1кОм в диапазоне емкости сети от 0,1 до 1,0 мкФ на фазу, с	0,1	0,1	0,1
Степень защиты	IP41		
Габаритные размеры, (HxLxB) мм	117x227x80		
Вес, кг	0,9		
Срок службы, лет	10		

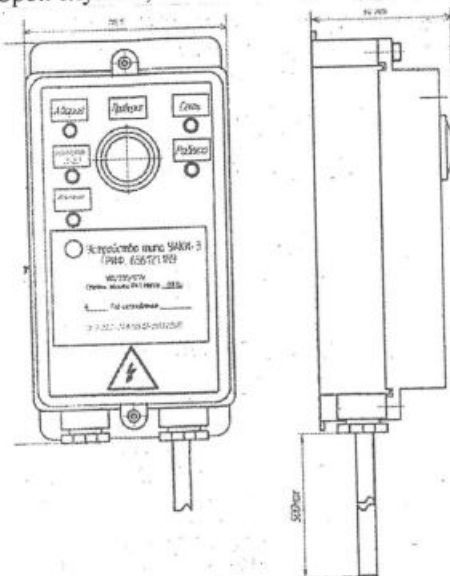

Специальные требования: предоставления разрешение на применение как оборудования повышенной опасности согласно Постановления 1107 и в соответствии со статьей 21 Закона Украины «Об охране труда», наличие экспертизы на соответствие нормативно-правовым актам по охране труда, паспорт на изделие, руководство по эксплуатации на русском или украинском языке, контроль качества ОТК, протокол заводских испытаний, гарантийные обязательства

Главный энергетик Глееватского карьера

А.А. Прокохин