

Затверджую:


Головний енергетик ПРАТ «ПІВНІГЗК»

А.А. Таранік

Опитувальний лист для замовлення ящика силового ЯРП-250-54

№ з/п	Питання	Відповіді
1.	Тип силового ящика	ЯРП-250-54
2.	Країна призначення	<i>Україна, Кривий Ріг, ПІВНІГЗК</i>
3.	Номінальний струм, А	<i>250</i>
4.	Номінальна напруга (АС), В	<i>до 400</i>
5.	Номінальна частота мережі, Гц	<i>50</i>
6.	Ступінь захисту	<i>IP 54</i>
7.	Тип вимикача-роз'єднувача	<i>ВР32-35 (розривний)</i>
8.	Тип монтажу	<i>накладний</i>
9.	Робочий діапазон температур навколишнього середовища, °С	<i>-45 до + 40</i>
10.	Кліматичне виконання	<i>У2</i>
11.	Товщина металу ящика, мм	<i>1,2</i>
12.	Покриття	<i>порошкова фарба</i>
13.	Комплектація	<i>корпус ЯРП з кабельними ввід/виводами, ключ с замком, рубильник ВР32-35, ручка керування рубильником, 3 шт. тримача запобіжників типу ДП разом зі запобіжниками ППНИ на струм 250А, паспорт та сертифікат якості на виріб</i>

Габаритні розміри ящика силового ЯРП-250-54

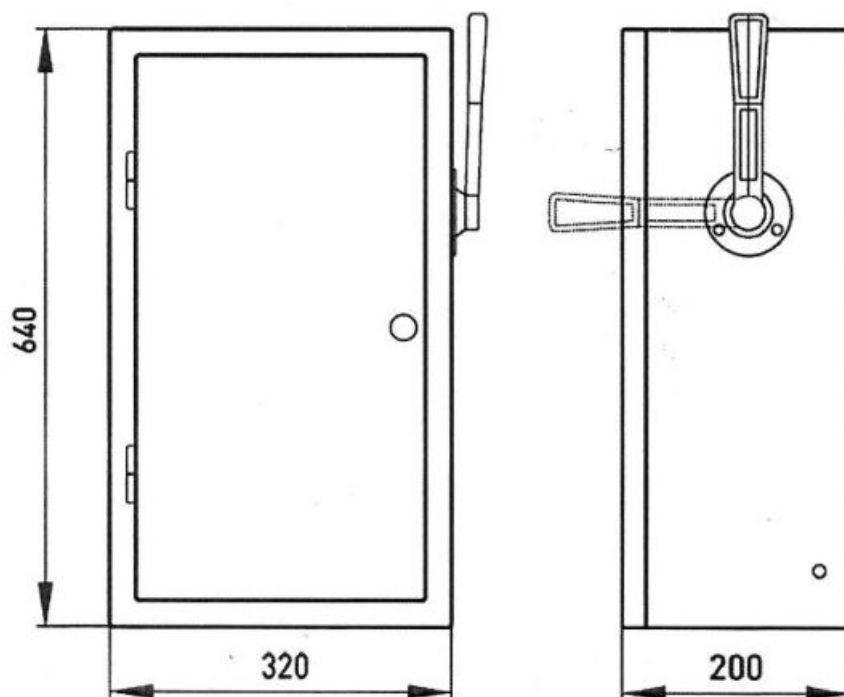

Головний електрик ЦВО-2

Ю.М. Троценко

Ю.М. Троценко