

245-3419

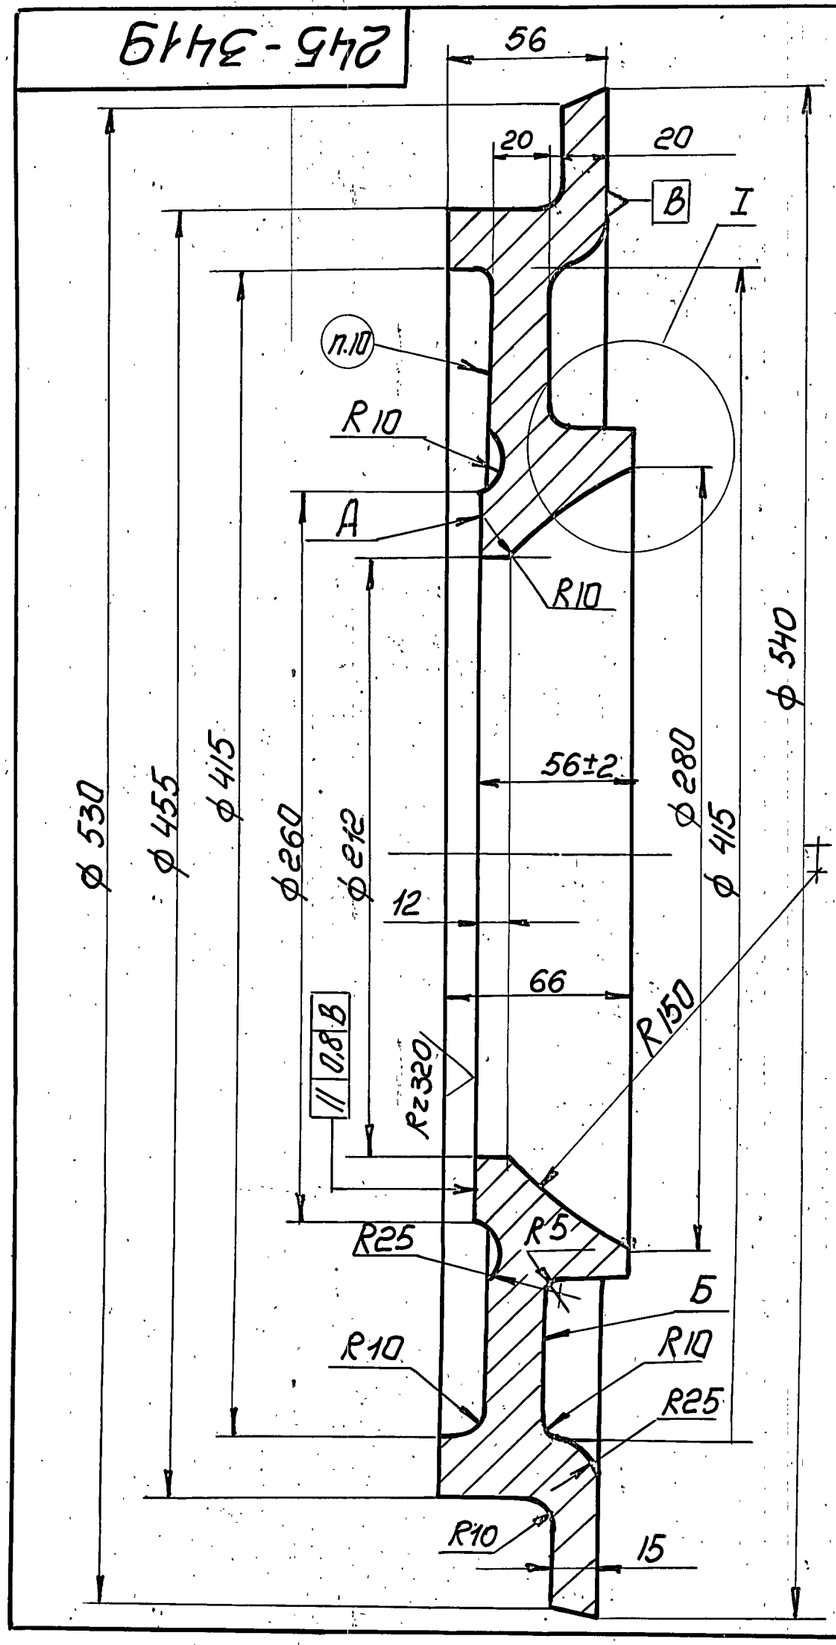

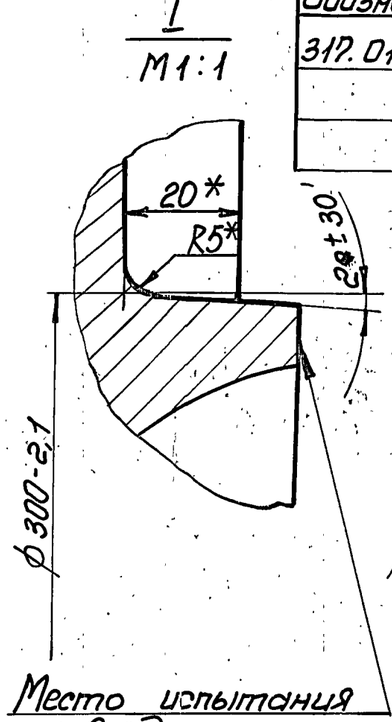

Rz 160

Обозначение	Исполнение	Покрытие по ГОСТ 9.032-74.	Маркировка зап. частей по пункту 10
317.01.004	УХЛ4	Эмаль НЦ-132П светло-зелен. ГОСТ 6631-74 VII 4-УХЛ4	Эмаль НЦ-132П, красная ГОСТ 6631-74, VII 4-УХЛ4
-013	УХЛ4Э	Эмаль НЦ-132П, светло-зеленая ГОСТ 6631-74 V 4-УХЛ4	Эмаль НЦ-132П, красная ГОСТ 6631-74, V 4-УХЛ4
-027	Т2	Эмаль ХВ 124 салатная ГОСТ 10.144-74 V Т2	Эмаль ХВ-110, красная ГОСТ 18374-73. V-Т2.

1* Размеры для справок.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров отливки по ГОСТ 1855-55.
3. Неуказанные литейные радиусы R3,
4. Формовочные уклоны по ГОСТ 3212-80.
5. Твердость НВ не менее 150.
6. Не допускаются на поверхностях А и Б незаделанные раковины и на поверхности А черноты общей протяженностью более 1/3 величины поверхности и глубиной более 0,5 мм.
7. Не допускаются на остальных поверхностях раковины размерами более 5мм глубиной более 3мм, а также усадочные впадины площадью более 200мм² и глубиной более 3 мм. Одиночных раковин размерами менее 5 мм и глубиной менее 3мм не должно быть более 5 шт. На каждой поверхности, а усадочных впадин площадью менее 200мм² и глубиной менее 3 мм не должно быть более 2 шт. на детали.
8. Допускается исправление дефектов, размеры и количество которых превышают указанные в пункте 7, при условии обеспечения прочности и товарного вида.
9. Допускается для исполнений УХЛ4 и УХЛ4 (экспорт) применение такого же покрытия, что и для исполнения Т2.
10. Диск поставляемый как зап. часть, дополнительно маркировать по трафарету краской (ст. тайл) Шрифт по ГОСТ 14192-77. Высота шрифта не менее 20 мм.
11. Допускается замена цвета маркировки на черный, серый, голубой.
12. Допускается маркировать обозначение чертежа на фанерной или металлической бирке площадью не менее 60 см²

Цех	Водоснабжения	Объект	Насос ПБ
Сверил	Фурьяк		19.03
Н.бюро	Фролов		

245-3419

317.01.004.

Диск

Лит	Масса	М-б
А	41	1:2
Лист	Листов	
Чф. 370.		

ИИХ 28Н2
ТУ 48-22-11-80

Копир. Кузнецова 87.04.29. Формат А3