Погоджено:
Головний фахівець ВП та КР
ДІ ГДД ОД СП «Метінвест - Холдинг»
Геннадій СНЕГІРЬОВ

Снегірьов Геннадій Павлович
Подписано цифровой подписью: Снегірьов Геннадій Павлович
Дата: 2026.09.08 09:55:37 +03'00'

"____" _____ 2026р.

Підприємство ПРАТ «ЦГЗК»
Цех Фабріка огрудкування

Затверджую:
Начальник ВП та КР
ДІ ГДД ОД СП «Метінвест-Холдинг»
Дмитро ГОРІЛЬСЬКИЙ

Горільський Дмитро Сергійович
Подписано цифровой подписью: Горільський Дмитро Сергійович
Дата: 2026.09.08 10:49:04 +03'00'

_____ 2026р.

Відомість дефектів № 124

Вид робіт: Поточний ремонт (відновлення) димососа Д-15-12-1, ремонт вкладиш опорно-упорний кр. 2307.114-1

№ з/п	Найменування робіт і витрат, найменування деталей, які потребують заміни	Обсяг робіт		Матеріали, що потребують виготовлення, заміни						№ креслення	Примітки
		Одиниця виміру	Кількість	Ознака *	Найменування	Кількість	Одиниця виміру	Маса, кг			
								1шт.	Всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Сплавлення бабітового шару з обох сторін вкладиша	шт	1							2307. 114-1	вогневі роботи
2	Лудіння двох сторін вкладиша під наплавлення бабітом	шт	1							2307. 114-1	лудіння
3	Наплавлення бабітового шару "А" та "Б" вкладиша згідно креслення	шт	1		бабіт Б-83	1		26		2307. 114-1	наплавлення
4	Механічна обробка бабітового шару вкладиша до креслярських розмірів.	шт	1							2307. 114-1	механічна обробка

1. Матеріали та механізми, транспорт, засоби малої механізації, оснастка, ручний та вимірювальний інструмент - Підрядника.
2. Роботи виконуються на території Підрядника
3. Якість застосованих бабітових матеріалів підтверджувати хімічним аналізом та сертифікатом.
4. Виконувати зважування деталей для визначення кількості бабітового матеріалу до та після відновлення.
5. Прибуття Підрядника для отримання та вивезення ремонтного фонду — протягом 1-го робочого дня з моменту отримання заявки Замовника (телефоном або електронною поштою).
6. Забезпечити повернення б/в бабіта в злитках - Замовнику.
7. Вимоги до дозвільних документів: наявність ПОР, наявність хімічного аналізу та сертифіката на бабіт
8. Термін виконання робіт - 7 календарних днів.
9. Гарантійне напрацювання складає 12 місяців з моменту введення в експлуатацію, (контроль запис у агрегатному журналі).

Відомість дефектів узгоджено:

Жилкінський Андрій Ярославович
Подписано цифровой подписью: Жилкінський Андрій Ярославович
Дата: 2026.09.08 09:03:26 +03'00'

Начальник фабрики огрудкування *Андрій Жилкінский*

Заст. Начальника ФОГ з інжинірингу *Андрій Іванов*


В.о Головний механік фабрики огрудкування *Павло Метеля*


2307.114СБ


Исправленному верить 09.06.2026

Чертеж согласован. и.о гл. инженера Медведев 09.06.2026

механик ПТР Фрачков К.В.

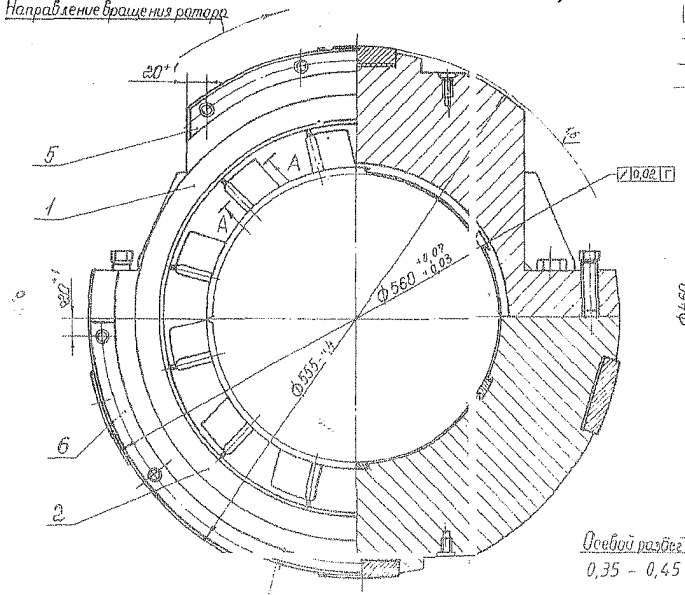

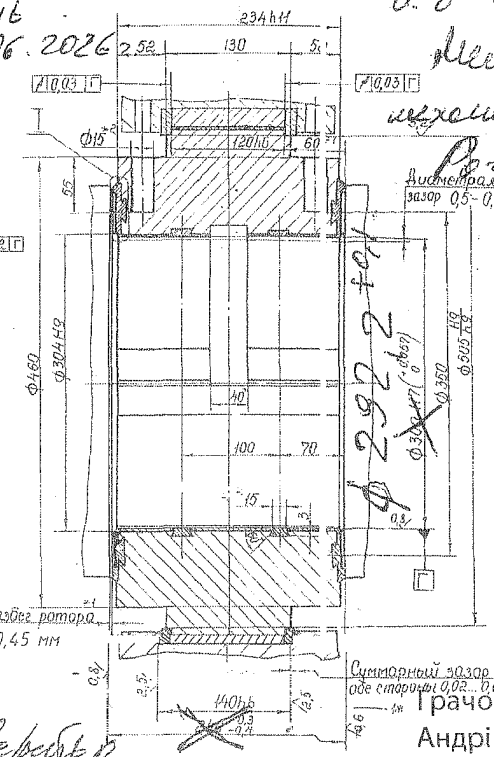


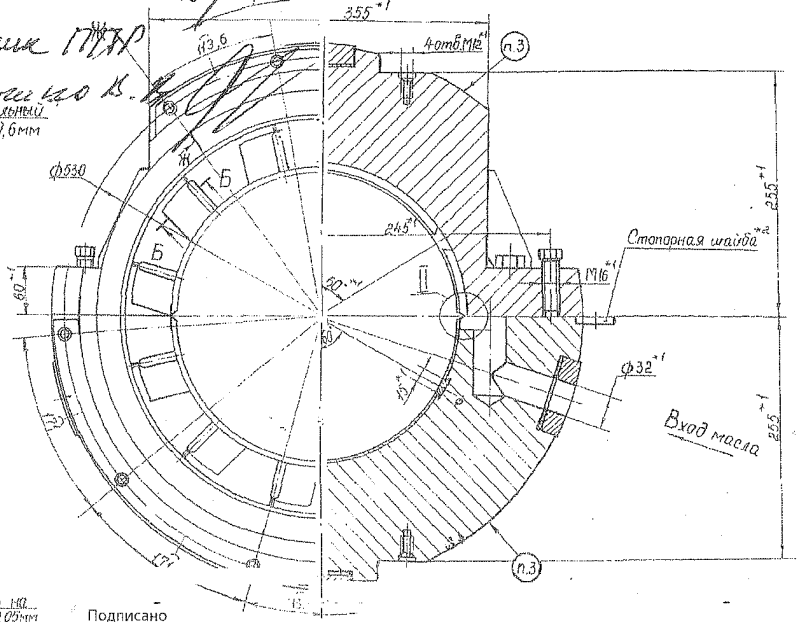


Подписано цифровой подписью: Грачов Андрей Васильевич
Дата: 2026.08.12 14:18:44 +03'00'

Грачов Андрей Васильевич


Подшипнику верить 09.06.2026 г. Р = 240,6

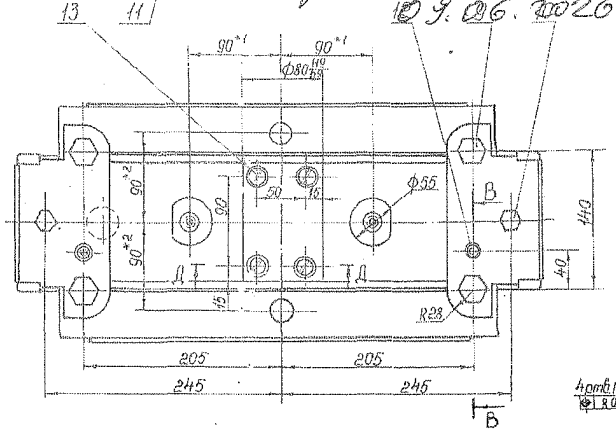


Б–Б (1:1) повернуто




А – А (1:1) повернуто




В–В (1:2) Дет. поз. 9, 12 не показаны

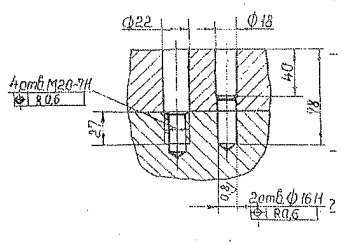


I (1:1)




II (1:1)



Д – Д дет. поз. 13 не показана



Ж – Ж (1:2) дет. поз. 11 не показана



1*1 Размер для справок

2*2 Отверстие под термодатчик обработать совместно с корпусом подшипника.

3. Маркировать обозначение.

4.*3 Обработать по сопрягаемой детали.

5 Для вкладышей в запасные части размер выполнить 140, 16 +0,05 подгонку по сопрягаемой детали обеспечивает заказчик.

6 Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий - H14, валов - h14, остальных - ±IT14/2.

7. Отклонение бабитовой заливки по толщине не более 0,5мм.

8. Контроль сцепления бабита с поверхностью вкладыша производить ультразвуком.

9. Местные зазоры под опорными подушками и прокладками в собранном виде не должны превышать 0,04 мм на глубине 1/4 ширины детали.

Арх. № Д-15000-578						Дымовое Д-15000-12-1			
						2307.114 СБ - 1			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Вкладыш опорно-упорный Ф300	Лит.	Масса	Масш.
Разраб.		Жеско						347	1:2,5
Провер.		Брайтерман					Лист	Листов	
Т. контр.		Кудряков							
Рук. гр.							НЗЛ НИКТИ		
Н. контр.		Сизова							
Утв.									